

Installation Guide

Pilot operated servo valve

ICS 100-150


089 0879

027R9793

027R9793


Installation / Instalação

Mounting orientation
Sens du montage
Orientação de montagem

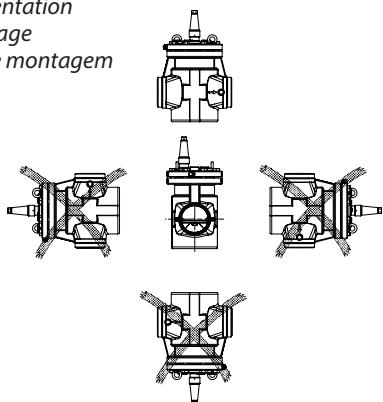

1

Direction of flow
Direction du débit
Direção do fluxo

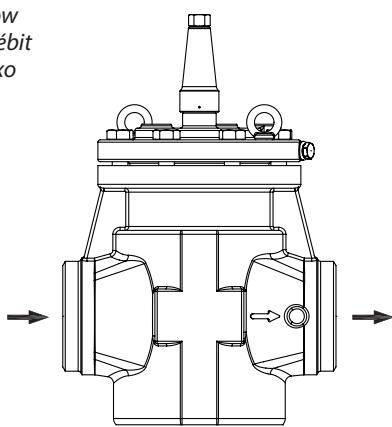

2

Removing function module


with eyebolt

Retrait du module fonctionnel

avec l'anneau de levage

Remover módulo de função

com parafuso olhal

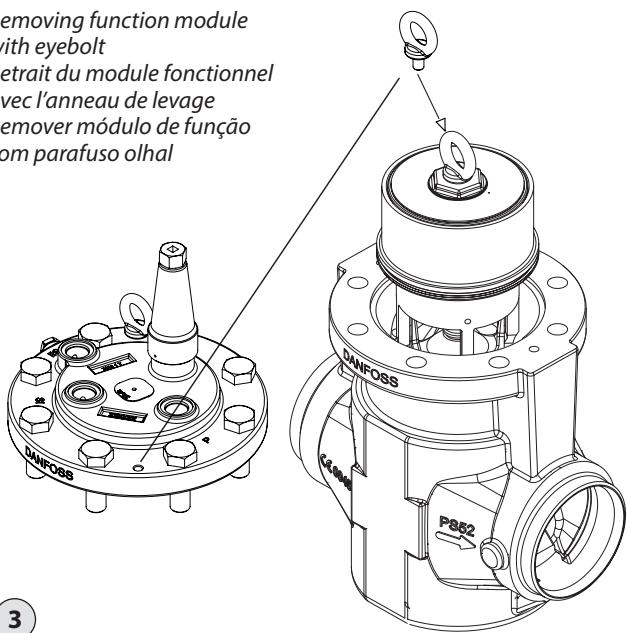


3

Exploded view


Vue éclatée

Vista explodida

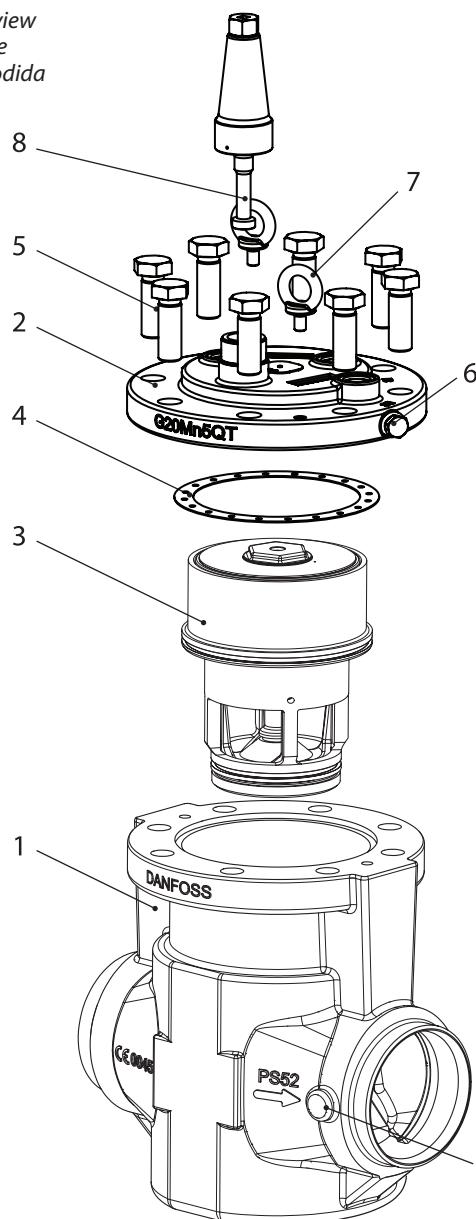

4

Insert orientation
Insert orientation
Inserção orientação

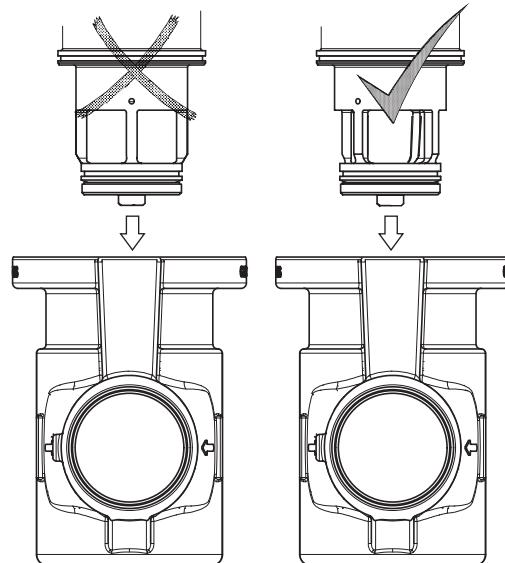


5


Імпортер:ТОВ з ім. "Данфосс ТОВ" 04080, Київ 80, п/с 168, Україна

Installation / Instalação

Welding
Soudure
Soldagem

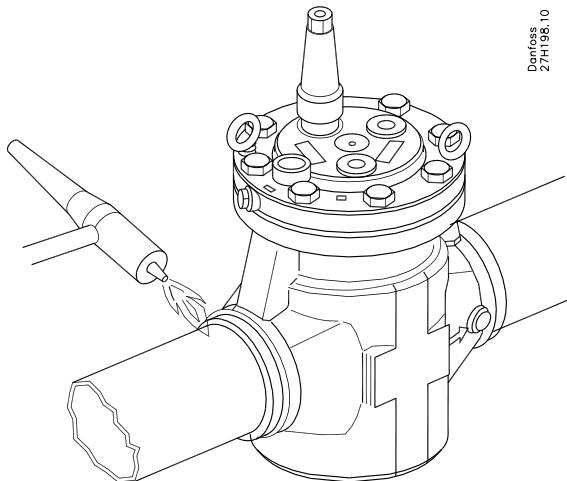
6


Torque specification
Spécifications du couple de serrage
Especificação de torque

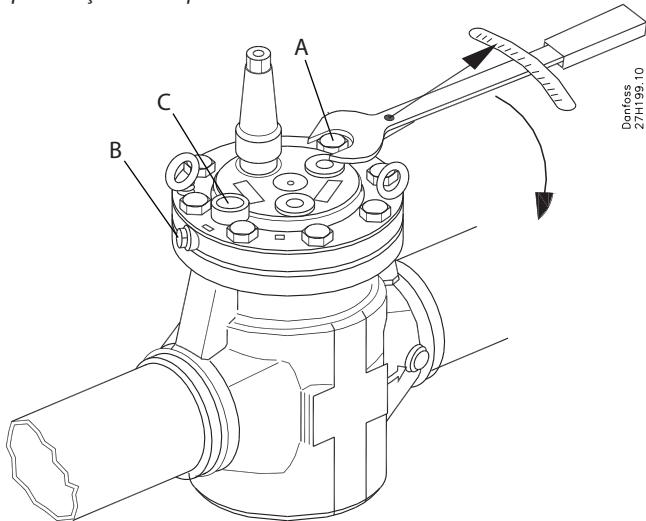
7


	Valve body size Taille du corps de vanne Tamanho do corpo da válvula	Nm	ft lb pés lb
Pos. A	100-150	220	162
Pos. B	100-150	25	18
Pos. C	100-150	50	37

Maintenance / Manutenção

Module torque specification
Spécifications du couple de serrage du module
Especificação do torque no módulo de função

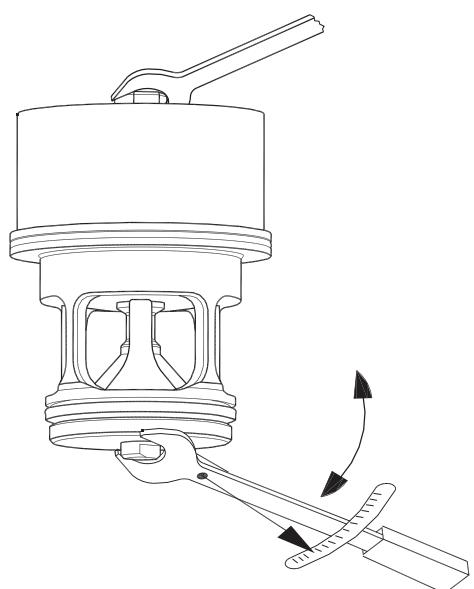
ICS 100-150 = 80 Nm (59 ft lb / pés lb)
8

Exploded view of function module
Vue éclatée du module fonctionnel
Vista explodida do módulo de função

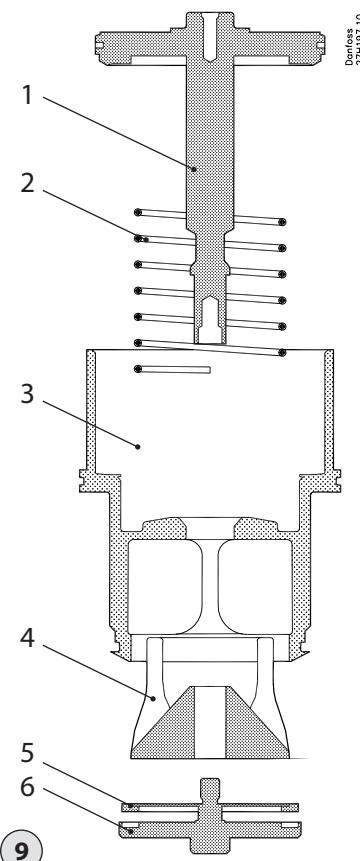

1. Piston
Pistão
2. Spring
Ressort
Mola
3. Insert
Inserto
4. Cone
Cône
5. Valve plate
Joint de portée
Placa da válvula
6. Washer plate
Support joint de Portée
Placa da arruela

ENGLISH

Installation

Refrigerants

Applicable to HCFC, HFC, R717 (Ammonia) and R744 (CO₂).

Flammable hydrocarbons are not recommended.

The valve is only recommended for use in closed circuits. For further information please contact Danfoss.

Temperature range

-60 °C – +120 °C (-76 °F – +248 °F)

Pressure range

The valves are designed for a max. working pressure of 52 bar (754 psig).

Technical data

The ICS can be used in suction, liquid, hotgas and liquid/vapor lines. The ICS regulates the flow of the media by modulation or on/off function, depending on the control impulse from the screwed on pilot valve or valves.

Regulating range

Dependent on the chosen type and combination of pilot valves.

Opening differential pressure (p)

The ICS main valve requires a minimum opening differential pressure of 0.07 bar (1 psi) to begin to open and 0.2 bar (2.9 psi) to be completely open.



Back pressure to the ICS valve forces the piston to open and create a reverse flow. If reverse flow is not accepted, a check valve must be installed downstream of the ICS valve (be aware of the risk of trapped liquid).

Design (fig. 4)

1. Body
2. Top cover
3. Function module
4. Gasket
5. Bolts
6. Plug
7. Eye bolt
8. Manual operating spindle
9. 3/8 NPT plug
(available on certain valve bodies)

Installation

The valve must be installed with the manual opening in vertically upwards position (fig. 1).

The valve must be installed with the arrow in the direction of the flow and the top cover upwards (fig. 2). The top cover can be rotated in any direction.

The valve is fitted with a spindle for manual opening. The spindle can open the ICS 100-150 valves against a differential pressure of 10 bar (154 psi). If an external pilot valve is used, the pilot line must be connected to the upper side of the main line so that any dirt and oil from the plant will not find its way into the pilot line.

If the ICS is to be used as a solenoid valve in a liquid line, external control pressure cannot be recommended because it can cause liquid hammer. The valve is designed to withstand a high internal pressure. However, the piping system should be designed to avoid liquid traps and reduce the risk of hydraulic pressure caused by thermal expansion.

It must be ensured that the valve is protected from pressure transients like "liquid hammer" in the system.

Welding (fig. 3, 4 and 6)

The valve can stay assembled during the welding process provided that the welding method is controlled and ensuring no welding debris.

The function module can be lifted out using a bolt size M10 or by using one of the eyebolts placed in the topcover (fig 4, pos. 7). Debris blocking the bolt hole will need to be removed.



The internal surfaces and weld connections of the enclosed ICS / ICM valve have been applied with an anti-corrosion treatment.

In the event that the function modules are to be left disassembled for any length of time, please ensure that the function modules are further protected by placing in a polyethylene bag or by applying a rust protection agent (e.g. refrigeration oil or BRANOROL) on the surfaces.

Only materials and welding methods, compatible with the valve body material must be used. The valve should be cleaned internally to remove welding debris on completion of welding.

Avoid welding debris and dirt in the valve body and the function module. The valve body must be free from stresses (external loads) after installation.

The valves must not be mounted in systems where the outlet side of the valve is open to atmosphere. The outlet side of the valve must always be connected to the system or properly capped off, for example with a welded-on end plate.

Assembly and tightening (fig. 5 and 7)

Remove welding debris and any dirt from pipes and valve body before assembly. Check that the o-rings are intact before installing the function module. If possible, apply some refrigeration oil to ease the insertion and to protect the o-rings. Check that the top gasket has not been damaged. If the surface has been damaged or the gasket has been bent, it must be replaced.

During insert of the function module make sure it is rotated like shown in fig. 5



**None of the 4 vertical legs are allowed to be positioned in the middle of the connection opening.
The legs must be rotated to be within 30 to 60 degrees from middle position.**

Make sure the insert is in-line with the housing and fully at the bottom (no angle - no partial protrusion).

The gasket has to fit easy with no gaps.

Tighten the top cover with a torque wrench to the values stated in fig. 7.

Colours and identification

The ICS valves are Zinc-Chromated from factory. The Zinc-Chromatization does not cover the welding connections. If further corrosion protection is required, the valves can be painted.

Precise identification of the valve is made via the ID plate on the top cover.

The external surface of the valve housing must be protected against corrosion with a suitable top coating after installation involving welding and consequent assembly.

Protection of the ID plate when painting the valve is recommended.

Maintenance

Service

The ICS 100-150 valves are easy to dismantle and can be serviced by using spare parts available from Danfoss.

Do not open the valve while the valve is still under pressure.

Pressure relief can be done by carefully opening the manual operating spindle. Because of small grooves along the thread on the spindle, refrigerant can be released into open air when operating the manual opener. This operation must only be done after providing the correct countermeasures under local legislation.

The function module can be lifted out using a bolt size M10 screwed into the threaded hole of the piston on the function module (fig. 3). Debris blocking the bolt hole will need to be removed.

The ICS 100-150 insert can be serviced by dismantling the insert. This is done by screwing off the washer plate fig 7 and removing the parts (fig 8). When reassembling the valve, Danfoss recommends to use Loctite 586 or similar on the thread of the washer plate.

Upon opening and removal of the function module:

- Check that the o-rings on the function module has not been damaged. A valve with a damaged o-ring might not modulate according to the specification.
- Check that the piston and cylinder is free of scratches and look for wear marks. If the wear is excessive the function module should be serviced or replaced to prevent false pilot signal.
- Check that the movement of the cylinder and valve seat is free and with low friction.
- If the teflon valve plate has been damaged the teflon valve plate should be replaced by using a Danfoss sparepart kit.

Assembly

Remove any dirt from the body before the valve is assembled. Check that all channels in the valve are not blocked by particles or similar.

If possible, apply some refrigeration oil to ease the insertion and to protect the o-rings.

Tightening

See Tightening in Installation section.

Use only original Danfoss parts, including O-rings and gaskets for replacement. Materials of new parts are certified for the relevant refrigerant.

In cases of doubt, please contact Danfoss.

Drawings are only for illustration, not for dimensioning or construction.

Danfoss accepts no responsibility for errors and omissions. Danfoss Industrial Refrigeration reserves the right to make changes to products and specifications without prior notice.



The following text is applicable to the UL listed products ICS 100-150

Applicable to all common non-flammable refrigerants, including/excluding (+) R717 and to non-corrosive gases/liquids dependent on sealing material compatibility (++). The design pressure shall not be less than the value outlined in Sec. 9.2 of ANSI/ASHRAE 15 for the refrigerant used in the system. (+++).

FRANÇAIS

Installation

Fluides frigorigènes

Applicable au HCFC, HFC, R717 (ammoniac) et R744 (CO₂).

Les hydrocarbures inflammables sont déconseillés.

Cette vanne est préconisée uniquement pour les circuits fermés. Contacter Danfoss pour de plus amples informations.

Plage de température

-60 °C – +120 °C (-76 °F – +248 °F)

Plage de pression

Ces vannes ont été conçues pour une pression de service maximale de 52 bar (754 psig).

Caractéristiques techniques

Les ICS sont utilisables sur les conduites d'aspiration, de liquide, de refoulement et de liquide/vapeur. L'ICS régule le débit du fluide soit par le biais d'une fonction de modulation, soit par la biais d'une fonction marche/arrêt, en fonction des impulsions de commande de la ou des vannes pilotes raccordées.

Plage de régulation

En fonction du modèle choisi et de la combinaison des vannes pilotes.

Pression différentielle d'ouverture (p)

La vanne principale ICS nécessite une pression différentielle d'ouverture minimale de 0,07 bar (1 psi) pour commencer à s'ouvrir et de 0,2 bar (2,9 psi) pour s'ouvrir totalement.

 Si une contre pression est exercée sur l'ICS celle-ci s'ouvre en sens inverse. Si l'installation comporte un risque de contre pression il convient de mettre un clapet anti-retour. (Attention au risque de liquide piégé).

Structure (fig. 4)

1. Corps
2. Couvercle supérieur
3. Module fonctionnel
4. Joint
5. Boulons
6. Bouchon
7. Anneau de levage
8. Tige de manœuvre manuelle
9. Bouchon 3/8 NPT
(disponible sur certains corps de vanne)

Installation

Installer la vanne de sorte que la tige de manœuvre manuelle soit orientée à la verticale, vers le haut (fig. 1).

Installer la vanne de sorte que la flèche soit orientée dans le sens de circulation du fluide, le couvercle supérieur vers le haut (fig. 2). Le couvercle supérieur peut être monté dans n'importe quelle direction. La vanne est équipée d'une tige de manœuvre manuelle. La tige de manœuvre permet d'ouvrir les vannes ICS 100-150 avec une pression différentielle de 10 bar (154 psi). S'il est fait appel à une vanne pilote externe, la conduite pilote doit être raccordée en partie supérieure de la conduite principale, de sorte que les salissures et l'huile ne puissent y pénétrer.

Si l'ICS est utilisée comme électrovanne sur une conduite de liquide, il est déconseillé d'utiliser une pression de commande externe, sous peine de provoquer des coups de bélier.

Cette vanne est conçue pour supporter une pression interne élevée. Toutefois, il convient de concevoir le circuit de façon à éviter les pièges liquides et réduire les risques de formation d'une pression hydraulique sous l'effet de la dilatation thermique.

Veiller à ce que la vanne soit protégée des variations de pression au sein du circuit comme les « coups de bélier ».

Soudure (fig. 3, 4 et 6)

La vanne peut rester montée pendant la soudure du moment que la méthode de soudure est contrôlée et qu'aucun résidu de soudure n'y pénètre. Pour dégager le module fonctionnel, utiliser un boulon M10 ou l'anneau de levage placé sur le couvercle supérieur (fig. 4, pos. 7). Retirer toute salissure qui obstrue l'alésage.



Les surfaces internes et les raccords soudés des vannes ICS/ICM sont protégés par un traitement anti-corrosion.

Si les modules fonctionnels restent démontés de manière prolongée, veiller à les protéger en les mettant dans un sac en plastique ou en appliquant une protection antirouille (huile réfrigérante ou BRANOROL, par exemple) sur toutes les surfaces.

Seuls des matériaux et des méthodes de soudage compatibles du corps de vanne doivent être utilisés. Nettoyer l'intérieur de la vanne pour évacuer les résidus de soudure une fois le soudage terminé.

Éviter que des résidus de soudure et des salissures ne pénètrent dans le corps de la vanne et dans le module fonctionnel. Préserver le corps de vanne des contraintes (charges externes) après l'installation.

Ces vannes ne doivent en aucun cas être montées dans des circuits où la sortie de la vanne serait mise à l'atmosphère. La sortie de la vanne doit systématiquement être raccordée au circuit ou obturée comme il se doit, par exemple à l'aide d'un embout soudé.

Assemblage et serrage (fig. 5 et 7)

Retirer les résidus de soudure et les salissures des conduites et du corps de la vanne avant de procéder au montage. Vérifier que les joints toriques sont intacts avant d'installer le module fonctionnel. Dans la mesure du possible, appliquer de l'huile réfrigérante sur les joints toriques pour les protéger et faciliter leur insertion. Vérifier que le joint supérieur n'est pas endommagé. Si le joint est déformé ou que la surface est détériorée, le remplacer.

Pendant l'insertion du module fonctionnel, assurez-vous qu'il est tourné comme indiqué à la fig. 5.



Aucun des 4 pieds verticaux ne doit être positionné au milieu de l'ouverture de raccordement. Les pieds doivent être tournés jusqu'à être 30 à 60 degrés par rapport à la position intermédiaire.

Assurez-vous que l'insert est aligné avec le boîtier et complètement en bas (pas d'angle - pas de saillie partielle).

Le joint doit s'adapter facilement et sans interstices.

Serrer le couvercle supérieur avec une clé dynamométrique en respectant les valeurs prescrites à la fig. 7.

Couleurs et identification

Les vannes ICS subissent en usine une phosphatation au zinc. La phosphatation au zinc ne protège pas les raccords soudés. Il est possible d'appliquer de la peinture sur les vannes afin de mieux les protéger de la corrosion.

La référence précise de la vanne figure sur la plaque d'identification apposée sur le couvercle supérieur. La surface extérieure du boîtier de vanne doit être protégée de la corrosion à l'aide d'un revêtement adéquat, à l'issue de l'installation, c'est-à-dire après que le montage et les soudures ont été effectués. Il est recommandé de protéger la plaque d'identification lors de l'application de la peinture sur la vanne.

Maintenance

Entretien

Les vannes ICS 100-150 sont facilement démontables et peuvent être entretenues en utilisant des pièces détachées disponibles chez Danfoss.

Ne jamais ouvrir une vanne sous pression.

Pour évacuer la pression, ouvrir délicatement la tige de manœuvre manuelle. Le fluide frigorigène s'écoule alors par le biais des fines rainures situées le long du filetage de la tige. Il convient donc de prévoir les mesures qui s'imposent au regard de la réglementation locale avant d'effectuer cette opération.

Pour dégager le module fonctionnel, introduire un boulon M10 dans l'alésage du piston de ce même module (fig. 3). Retirer toute salissure qui obstrue l'alésage.

Pour entretenir l'insert ICS 100-150, il faut le démonter. Pour cela, dévisser la plaque porte-rondelle (fig. 7) et retirer les pièces (fig. 8). Au moment du remontage de la vanne, Danfoss recommande d'appliquer du Lotice 586 ou un produit similaire sur le filetage de la plaque porte-rondelle.

Lors de l'ouverture et du retrait du module fonctionnel :

- Vérifier que les joints toriques du module fonctionnel ne sont pas endommagés. Une vanne dont le joint torique est endommagé est susceptible de ne pas offrir une régulation conforme aux spécifications.
- Vérifier que le piston et le cylindre sont exempts de rayures et qu'ils ne comportent pas de traces d'usure. En cas d'usure excessive, entretenir ou remplacer le module fonctionnel pour éviter des signaux pilotes erronés.
- Vérifier que le cylindre et le siège sont bien mobiles et qu'ils ne sont pas entravés par un frottement excessif.
- Remplacer le clapet de la vanne si la portée téflon est abimée à l'aide d'un kit de pièces détachées Danfoss

Montage

Retirer toute salissure du corps de vanne avant de procéder au montage. Vérifier que les canaux internes de la vanne ne sont pas obstrués par des particules ou des salissures.

Dans la mesure du possible, appliquer de l'huile réfrigérante sur les joints toriques pour les protéger et faciliter leur insertion.

Serrage

Voir Serrage dans la section Installation.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange Danfoss d'origine, y compris pour ce qui est des joints et joints toriques. Les pièces de rechange homologuées garantissent que le matériau est bien compatible avec le fluide frigorigène concerné.

Contactez Danfoss en cas de doute.

Les plans figurant dans le présent document ont uniquement valeur d'illustration et ne peuvent pas être utilisés aux fins de dimensionnement ou de conception.

Danfoss décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs et omissions. La société Danfoss Industrial Refrigeration se réserve le droit de modifier les produits et spécifications sans préavis.



Le texte suivant est applicable aux produits ICS 100-150 homologués UL.

S'applique à tous les fluides frigorigènes inflammables courants, R717 inclus/exclus (+), et aux gaz et liquides non corrosifs, à condition qu'ils soient compatibles avec les joints (++) . La pression nominale ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans la section 9.2 de la norme ANSI/ASHRAE 15 pour les fluides frigorigènes utilisés dans le système (+++).

PORTUGUÊS

Instalação

Refrigerantes

Aplicável para HCFC, HFC, R717 (Amônia) e R744 (CO₂). Não são recomendados hidrocarbonetos inflamáveis.

A válvula é apenas recomendada para utilização em circuitos fechados. Para obter mais informações, entre em contato com a Danfoss.

Faixa de temperatura

-60 °C – +120 °C (-76 °F – +248 °F)

Faixa de pressão

As válvulas são projetadas para uma pressão máx. de funcionamento de 52 bar (754 psig).

Dados Técnicos

A ICS pode ser usada em linhas de sucção, líquido, gás quente e líquido/vapor. A ICS regula o fluxo do meio através da função modulação ou ON/OFF, dependendo do impulso de controle do piloto ou válvulas conectadas.

Faixa de regulagem

Dependente da seleção do tipo e combinação dos pilotos.

Pressão diferencial de abertura (p) A válvula principal ICS requer uma pressão diferencial de abertura mínima de 0,07 bar (1 psi) para começar a abrir e 0,2 bar (2,9 psi) para ficar totalmente aberta.



A contrapressão na válvula ICS força o pistão a abrir e criar um fluxo reverso. Se o fluxo reverso não for aceito, uma válvula de retenção deve ser instalada a jusante da válvula ICS (esteja ciente do risco para líquido confinado).

Design (fig. 4)

1. Corpo
2. Tampa superior
3. Módulo de função
4. Junta
5. Parafusos
6. Plugue
7. Parafuso olhal
8. Eixo de operação manual
9. $\frac{3}{8}$ Plugue NPT (disponível em certos corpos de válvulas)

Instalação

A válvula deve ser instalada com a abertura manual em posição vertical ascendente (fig. 1).

A válvula deve ser instalada com a seta na direção do fluxo e a tampa para cima (fig. 2).

A tampa pode ser rodada em qualquer direção.

A válvula está equipada com um eixo para abertura manual. O eixo pode abrir as válvulas ICS 100-150 contra uma pressão diferencial de 10 bar (154 psi). Caso seja utilizada uma válvula piloto externa, a linha piloto deve ser conectada no lado superior da linha principal de modo que não haja infiltração de sujeira e óleo proveniente da instalação na linha piloto.

Caso a ICS seja usada como válvula solenoide em uma linha de líquido, não é possível recomendar pressão de controle externa, porque pode causar golpe de líquido.

A válvula está projetada para suportar uma elevada pressão interna. No entanto, o sistema da tubulação deve ser projetado para evitar retenções de líquido e reduzir o risco de pressão hidráulica provocada pela expansão térmica.

Certifique-se de que a válvula está protegida de transientes de pressão como "golpe de líquido" no sistema.

Soldagem (fig. 3, 4 e 6)

A válvula pode permanecer montada durante o processo de soldagem desde que o método de solda seja controlado e assegurando que não restam fragmentos de solda.

O módulo de função pode ser removido usando um parafuso tamanho M10 ou usando um parafuso olhal colocado na tampa superior (fig. 4, pos. 7). Será necessário remover quaisquer detritos que estejam bloqueando o olhal do parafuso.



As superfícies internas e inclusive as conexões de solda da válvula ICS/ICM receberam um tratamento anticorrosão.

Caso os módulos de função se destinem a permanecer desmontados por qualquer período de tempo, é necessário assegurar que os módulos de função sejam protegidos adicionalmente sendo colocados em um saco de polietileno ou através da aplicação de um agente de proteção contra ferrugem (por ex.: óleo de refrigeração ou BRANOROL) nas superfícies.

Apenas materiais e métodos de soldagem compatíveis com o material do corpo da válvula devem ser utilizados. A válvula deve ser limpa internamente para remover resíduos de solda no final da soldagem.

Evite a acumulação de resíduos e sujeira no corpo da válvula e no módulo de função. O corpo da válvula deve estar livre de tensão (cargas externas) após a instalação.

As válvulas não podem ser montadas em sistemas onde o lado de saída da válvula está aberto à atmosfera. O lado de saída da válvula deve sempre estar conectado ao sistema ou fechado de forma apropriada, por exemplo soldando uma placa terminal.

Montagem e aperto (Fig. 5 e 7)

Retire os resíduos da soldagem e quaisquer sujeiras dos tubos e do corpo da válvula antes da montagem. Verifique se os o-rings estão intatos antes de instalar os módulos de função. Se possível, aplique algum óleo de refrigeração para facilitar a inserção e para proteger os o-rings. Verifique se a junta superior não foi danificada. Caso a superfície tenha sido danificada ou a junta esteja torta, deve ser trocada.

Durante a inserção do módulo de função, verifique se ele foi girado conforme mostrado na Fig. 5



Não é permitido que nenhuma das quatro pernas verticais fique posicionada no meio da abertura da conexão. As pernas devem ser giradas para ficarem dentro de 30 a 60 graus da posição intermediária.

Verifique se a inserção está alinhada com o alojamento e totalmente na parte inferior (sem ângulo - sem protuberância parcial). A gaxeta deve ser encaixada facilmente e sem folgas.

Aperte a tampa superior com uma chave de torque até os valores indicados na Fig. 7.

Cores e identificação

As válvulas ICS são tratadas com cromato de zinco na fábrica. A cromatização de zinco não abrange as conexões de soldagem. Caso seja necessária proteção adicional contra a corrosão, as válvulas podem ser pintadas.

A identificação precisa da válvula é feita através da placa de ID na tampa superior.

A superfície externa do corpo da válvula deve ser protegida contra corrosão com um revestimento adequado após a instalação, envolvendo a soldagem e a montagem consequente.

É recomendável a proteção da placa de ID ao pintar a válvula.

Manutenção

Assistência

As válvulas ICS 100-150 são fáceis de desmontar e a sua manutenção pode ser feita usando peças sobressalentes da Danfoss.

Não abra a válvula enquanto esta se encontra sob pressão.

O alívio de pressão pode ser obtido abrindo cuidadosamente o eixo de operação manual. Devido a pequenas ranhuras ao longo das roscas no eixo, o refrigerante poderá ser libertado na atmosfera durante a operação da abertura manual. Esta operação só deve ser executada após terem sido asseguradas as medidas defensivas de acordo com a legislação local.

O módulo de função pode ser retirado usando um parafuso tamanho M10 aparafusado no orifício roscado do pistão no módulo de função (fig. 3). Será necessário remover quaisquer detritos que estejam bloqueando o parafuso olhal.

O inserto ICS 100-150 pode ser desmontado para manutenção. Para o feito, é necessário desapertar a placa da arruela fig. 7 e remover as peças (fig. 8). Ao voltar a montar a válvula, a Danfoss recomenda o uso de Loctite 586 ou semelhante na rosca da placa da arruela.

Ao abrir e remover o módulo de função:

- Verifique se os O-rings no módulo de função não sofreram alterações. Uma válvula com um O-ring danificado poderá não modular de acordo com as especificações.
- Verifique se o pistão e o cilindro não estão riscados e procure marcas de desgaste. Se o desgaste for excessivo, o módulo de função deverá ser reparado ou substituído para evitar falso sinal do piloto.
- Verifique se o movimento do cilindro e da sede da válvula é livre e com fricção reduzida.
- Caso a placa da válvula em teflon esteja danificada, deverá ser substituída usando um kit de peças sobressalentes Danfoss.

Montagem

Remova qualquer sujeira do corpo antes de proceder à montagem da válvula. Certifique-se de que todos os canais na válvula não estão bloqueados por partículas ou semelhantes.

Se possível, aplique algum óleo de refrigeração para facilitar a inserção e para proteger os O-rings.

Aperto

Ver Aperto na sessão de instalação.

Use apenas peças originais Danfoss, incluindo O-rings e juntas para substituição. Os materiais das peças novas estão certificados para o refrigerante apropriado.

Em casos de dúvida, entre em contato com a Danfoss.

Os desenhos são apenas para ilustração, não se destinam a cálculos de dimensão ou construção.

A Danfoss não se responsabiliza por erros e omissões. A Danfoss Industrial Refrigeration reserva-se o direito a fazer alterações em produtos e especificações sem aviso prévio.



O texto seguinte é aplicável aos produtos ICS 100-150 listados na UL

Aplicam-se a todos os refrigerantes comuns não inflamáveis, incluindo/excluindo (+) R717 e gases/líquidos não corrosivos dependendo da compatibilidade (++) com o material de vedação. A pressão do projeto não poderá ser inferior ao valor indicado na Seção 9.2 de ANSI/ASHRAE 15 para o refrigerante usado no sistema. (+++).

**Danfoss A/S**

Climate Solutions • danfoss.com • +45 7488 2222

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.