REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING

Instructions

KVQ

034R9653

RI4JJ352

KVQ 15
KVQ 22
KVQ 28
KVQ 35

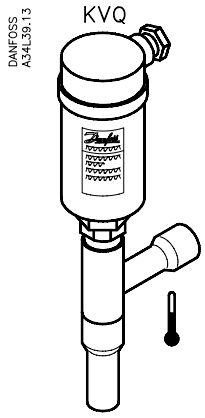

Max. 40°C (104°F)
Min. -45°C (-49°F)

$t_{max.}$ (R134a, R22, R404A) = 35°C (95°F)
$t_{min.}$ (R134a, R22, R404A) = -45°C (-49°F)

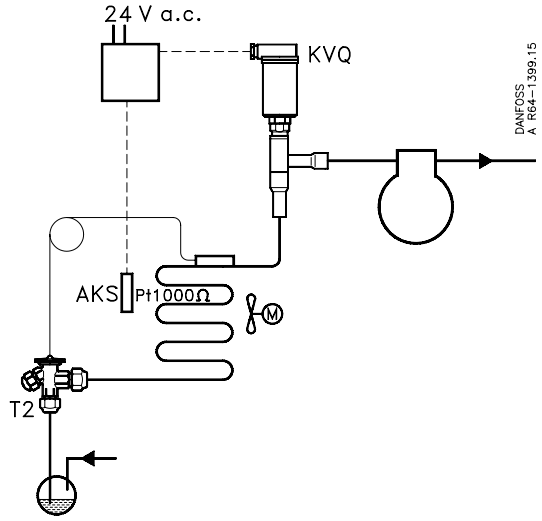

Afrimningssystem Defrosting system Abtausystem Systéme de dégivrage	Elafrimning/Stille afrimning Electr. defrost/Off-cycle defrost El-Abtauung/Stille Abtauung Dégivrage électrique	Varmgasafrimning Hot gas defrost Heissgasabtauung Dégivrage par gaz chaud	
Omgivelsestemp. for KVQ Ambient temp. for KVQ Umgebungstemp. für KVQ Temp. ambiante du KVQ	± °C	+ °C	- °C
Placeringssted for KVQ KVQ location Plazierung des KVQ Position du KVQ	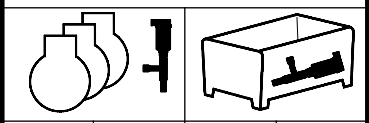	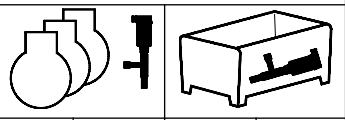	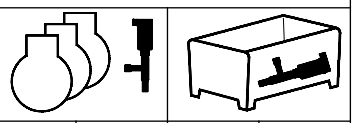
Orientering af KVQ KVQ orientation Einbau des KVQ Orientation du KVQ			

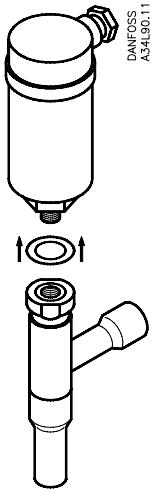
DANFOSS
A34L90.11

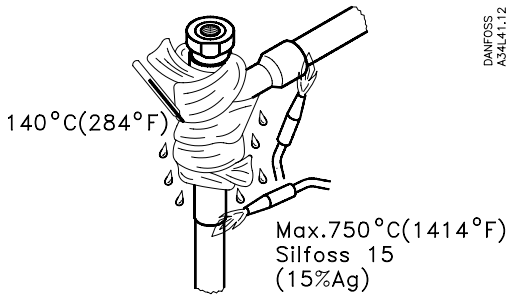
DANFOSS
A34L41.12
140°C(284°F)
Max.750°C(1414°F)
Silfoss 15
(15%Ag)

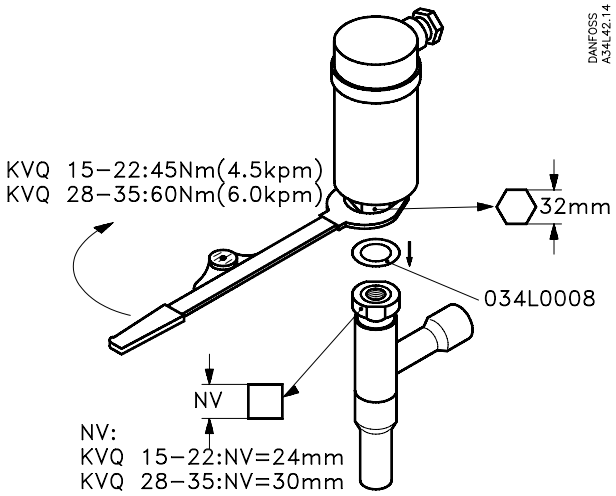
DANFOSS
A34L42.14
KVQ 15-22:45Nm(4.5kpm)
KVQ 28-35:60Nm(6.0kpm)
32mm
034L0008
NV
NV:
KVQ 15-22:NV=24mm
KVQ 28-35:NV=30mm

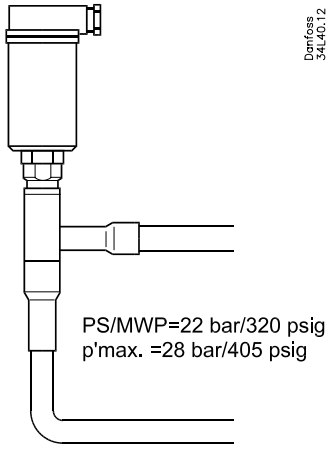
Danfoss
34L40.12
PS/MWP=22 bar/320 psig
p'max. =28 bar/405 psig

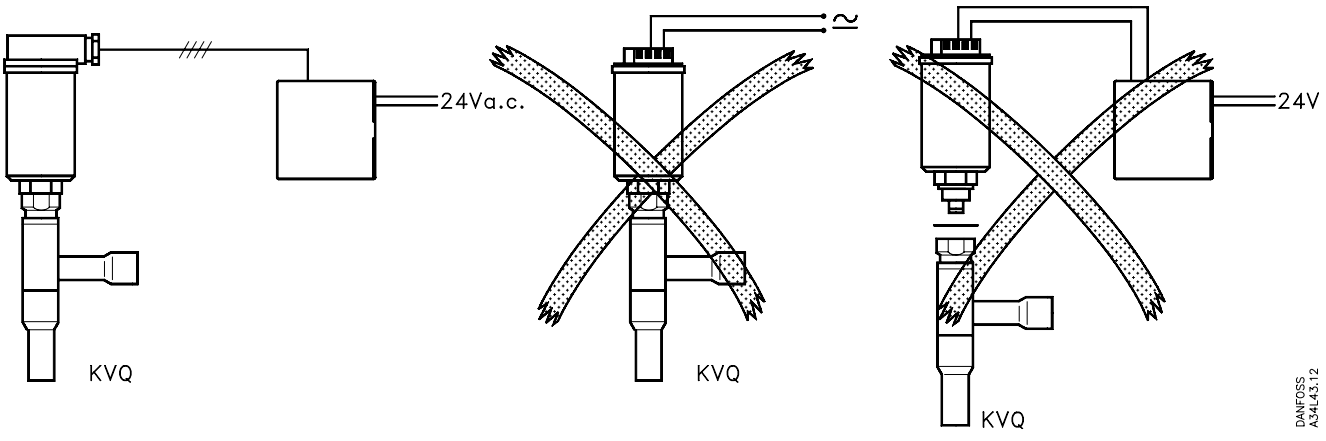
24Va.c.
KVQ
~
KVQ
24V
KVQ
DANFOSS
A34L43.12

RC-ET