

Scheda tecnica

Valvole di bilanciamento automatico ASV DN 15-50 (4a gen.)



Descrizione



Le ASV sono valvole di bilanciamento automatico. Insieme alle valvole termostatiche di preregolazione per radiatori Danfoss fanno parte della **soluzione a due tubi Danfoss** e sono perfette per creare un bilanciamento idronico ottimale negli impianti di riscaldamento residenziale a due tubi.

Uno dei principali problemi degli impianti di riscaldamento è un bilanciamento idronico non ottimale, dovuto alla pressione differenziale che cambia costantemente e in modo imprevedibile nell'impianto di riscaldamento. Questo è spesso motivo di lamentele da parte dei residenti per via di un riscaldamento insufficiente, rumorosità ed elevati consumi energetici.

Per risolvere questi problemi, pompe più grandi sono spesso installate per migliorare la circolazione e la temperatura dell'acqua. Purtroppo, questo ha un effetto negativo sulla pressione differenziale e il consumo di energia del sistema. Inoltre, il maggiore differenziale di pressione comporta una maggiore rumorosità del sistema, in particolare dalle valvole dei radiatori.

Le valvole di bilanciamento automatico ASV assicurano un differenziale di pressione ottimale per le valvole di regolazione e una portata corretta e costante nelle singole colonne montanti. Questa è la ragione per cui le DIN 18380 richiedono il controllo della pressione differenziale in caso di carico parziale. Le ASV creano automaticamente un equilibrio idronico ottimale all'interno dell'impianto, sia in condizioni di carico parziale sia totale. Questo bilanciamento è costante.

Le valvole ASV possono essere anche utilizzate in applicazioni di raffrescamento (ventilconvettori, travi fredde, ecc.) con portata variabile, per assicurare un bilanciamento idronico automatico (vedere la scheda tecnica ASV generale per i dettagli).

Vantaggi

L'installazione delle valvole ASV assicura:

- **Meno lamentele:**
Le valvole ASV rendono l'impianto più affidabile, risolvendo problemi quali radiatori rumorosi, riscaldamento insufficiente degli ambienti lontani dalla fonte di calore o riscaldamento eccessivo degli ambienti vicini alla sorgente di calore. Un numero minore di lamentele significa meno visite dell'installatore per risolvere questi problemi.
- **Migliore comfort abitativo:**
ASV fornisce condizioni di pressione stabili alle valvole di regolazione della temperatura a radiatore o a pavimento, consentendo un controllo più accurato della temperatura ambiente.
- **Consumo energetico ridotto:**
Una maggiore efficienza energetica deriva dalla regolazione più precisa della temperatura e l'eliminazione del surriscaldamento. Un bilanciamento idoneo previene una portata eccessiva e la conseguente bassa temperatura dell'acqua di ritorno, con miglioramento dell'efficienza energetica delle caldaie a condensazione e dei sistemi di teleriscaldamento.
- **Semplicità:**
L'ASV suddivide il sistema di tubazioni in zone di pressione indipendenti, in genere singole colonne montanti o appartamenti, e quindi non è più necessario ricorrere a calcoli complessi per la messa in servizio. Ciò consente il graduale collegamento delle zone alla rete idrica senza dover ricorrere a un metodo di bilanciamento aggiuntivo.
- **Facilità d'uso:**
La nuova generazione di valvole di bilanciamento automatico ASV è ancora più facile da usare. La scala di regolazione migliorata consente ora l'utilizzo di una chiave a brugola, riducendo i tempi di messa in servizio e manutenzione del sistema, mentre la nuova funzione di flussaggio fa risparmiare tempo durante lo spurgo della rete di tubazioni.

Applicazioni

Le valvole di bilanciamento ASV sono state progettate per garantire un'elevata efficienza del bilanciamento automatico, grazie a:

- un cono valvola indipendente dalla pressione
- una membrana dimensionata per ogni valvola, in grado di offrire prestazioni di qualità per ogni dimensione,
- una scala di regolazione graduata lineare e precisa per un'agevole impostazione della pressione differenziale (Δp).
- la bassa perdita di carico richiesta di 10 kPa sulla valvola ASV-PV contribuisce alla prevalenza delle pompe più piccole.

La soluzione ASV di Danfoss comprende una valvola di bilanciamento automatico ASV-PV e una valvola "partner" (Figg. 1 e 2). L'ASV-PV è una valvola di regolazione della pressione differenziale, montata sul tubo di ritorno.

La valvola partner viene montata sul tubo di mandata. Le due valvole sono collegate tra di loro mediante un tubo di impulso.

La valvola regolatrice di pressione ha una impostazione di fabbrica di 10 kPa o 30 kPa, ideale per gli impianti di riscaldamento a radiatore. Può essere facilmente regolata su un'altra impostazione utilizzando la scala graduata. Se il differenziale di pressione tende a superare questa impostazione, la valvola di bilanciamento automatico ASV si attiva immediatamente e mantiene costante la differenza di pressione. In questo modo, la pressione nella colonna montante o anello controllati non aumenta a causa di eventuali variazioni di carico nel sistema.

Le valvole di bilanciamento ASV sono dotate di funzioni di servizio integrate, come:

- *Scarico
- *Intercettazione
- *Spurgo

La funzione di intercettazione è separata dal meccanismo di regolazione.


Le configurazioni di base possibili con le valvole partner ASV sono due:

Valvola partner all'esterno dell'anello di controllo (Fig. 1).


Valvola consigliata ASV-BD (impostazione predefinita: il nipplo di prova blu deve essere aperto, quello rosso in posizione di chiuso) o ASV-M: Migliori prestazioni, in quanto l'intero campo della pressione controllata è disponibile per la colonna montante. La limitazione della portata è implementata su ciascuna unità terminale della colonna montante (per esempio, RA-N con pre-regolazione sui radiatori, ecc.).

Valvola partner all'interno dell'anello di controllo (Fig. 2).

Valvola raccomandata ASV-BD (il nipplo di prova rosso deve essere aperto, il nipplo blu deve essere in posizione di chiuso): Offre limitazione di portata sulla colonna montante; tuttavia, parte del campo della pressione controllata è utilizzata per la perdita di carico sulla valvola abbinata (Δp_v). Questa soluzione è raccomandata quando la limitazione della portata su ciascuna unità terminale non è possibile.

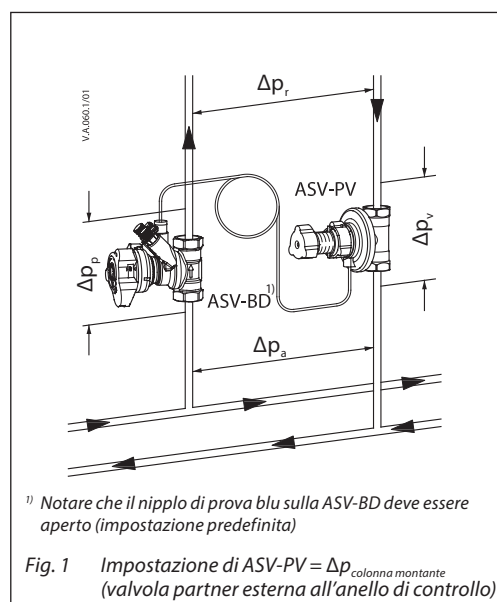

L'ASV-BD può essere utilizzata all'interno o all'esterno dell'anello di controllo, selezionando il nipplo di misurazione da aprire. La configurazione può essere modificata sotto pressione - semplicemente chiudendo/aprendo i nippli di prova.

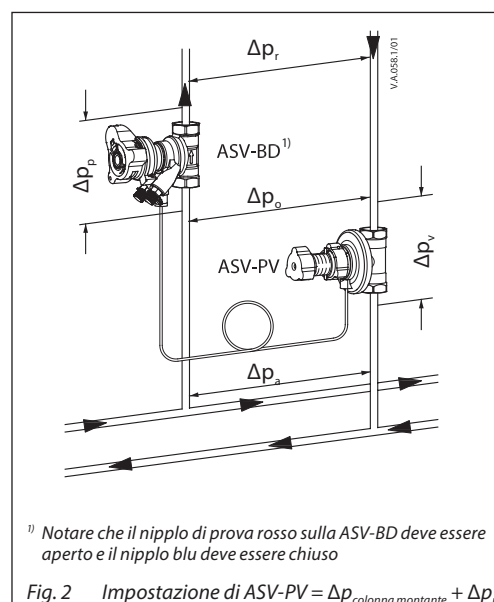

La configurazione all'interno dell'anello di controllo (posizione predefinita) consente la verifica della portata, mentre la configurazione all'esterno dell'anello di controllo consente la limitazione della portata.

Applicazioni (continua)

Le valvole ASV possono essere usate negli impianti di riscaldamento a radiatori per controllare la pressione differenziale nelle colonne montanti (Fig. 3) o negli anelli orizzontali, in genere nelle nuove installazioni (Fig. 4). Per limitare la portata a ogni radiatore, vengono utilizzate valvole termostatiche per radiatore con pre-regolazione, congiuntamente alla pressione costante fornita dall'ASV, a garanzia di una distribuzione bilanciata del calore.

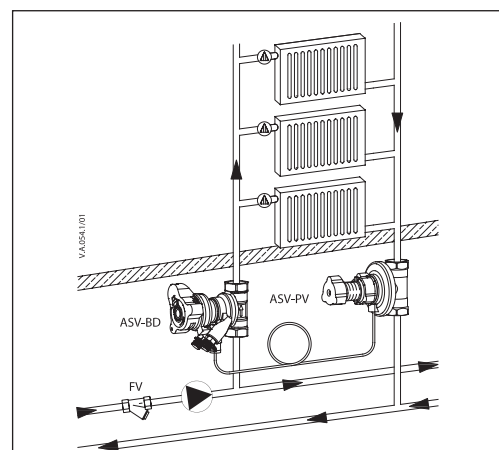


Fig. 3 ASV in colonna montante / impianto di riscaldamento a radiatori tipico (esempio generale)

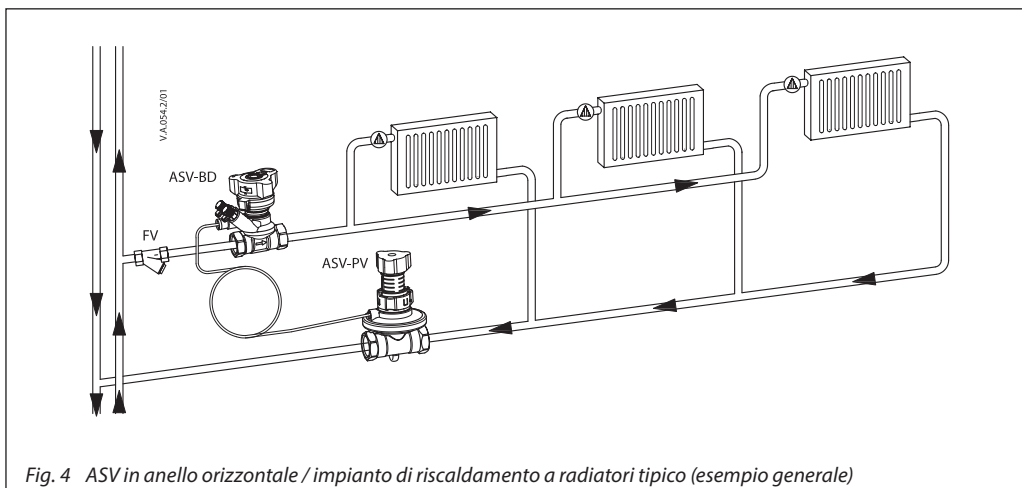


Fig. 4 ASV in anello orizzontale / impianto di riscaldamento a radiatori tipico (esempio generale)

Le valvole ASV sono anche la soluzione ideale per gli impianti di riscaldamento a pavimento (Fig. 5). Per limitare la portata, ciascun collettore con pre-regolazione integrata deve essere usato con la pressione costante fornita da una valvola ASV-PV.

In alternativa, la portata dell'intero collettore può essere limitata sfruttando la funzione di regolazione della ASV-BD. Grazie alle loro dimensioni ridotte, le valvole di bilanciamento automatico ASV sono facili da installare, per esempio in un modulo a parete per i collettori del riscaldamento a pavimento.

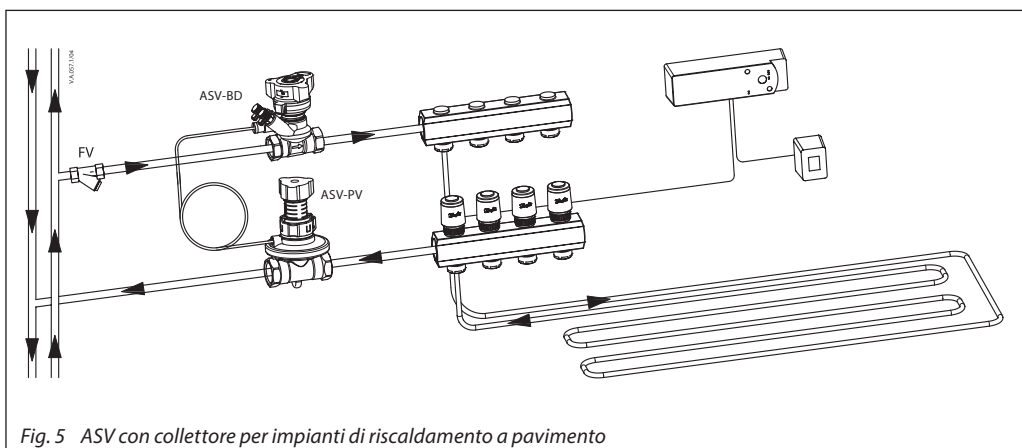



Fig. 5 ASV con collettore per impianti di riscaldamento a pavimento

Ordinazione

Valvola di bilanciamento **ASV-PV**; inclusa nell'imballo:
ubo di impulso 1,5 m (G 1/6 A)

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Campo di regolazione Δp (kPa)	Nr. di codice	
					senza coibentazione	con coibentazione EPP
	15	1,6	Filettatura interna ISO 7/1	5-25	003Z5501	003Z5601
	20	2,5			003Z5502	003Z5602
	25	4,0			003Z5503	003Z5603
	32	6,3			003Z5504	003Z5604
	40	10,0			003Z5505	003Z5605
	50	16,0			003Z5506	003Z5606
	15	1,6	Filettatura esterna ISO 228/1	5-25	003Z5511	003Z5611
	20	2,5			003Z5512	003Z5612
	25	4,0			003Z5513	003Z5613
	32	6,3			003Z5514	003Z5614
	40	10,0			003Z5515	003Z5615
	50	16,0			003Z5516	003Z5616
	15	1,6	Filettatura interna ISO 7/1	20-60	003Z5541	-
	20	2,5			003Z5542	
	25	4,0			003Z5543	
	32	6,3			003Z5544	
	40	10,0			003Z5545	
	50	16,0			003Z5546	
	15	1,6	Filettatura esterna ISO 228/1	20-60	003Z5551	-
	20	2,5			003Z5552	
	25	4,0			003Z5553	
	32	6,3			003Z5554	
	40	10,0			003Z5555	
	50	16,0			003Z5556	

Valvola di bilanciamento **ASV-BD PURE (piombo <0,1%)**; inclusa nell'imballo:
ubo di impulso 1,5 m (G 1/6 A)

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Campo di regolazione Δp (kPa)	Nr. di codice	
					senza coibentazione	con coibentazione EPP
	15	1,6	Filettatura interna ISO 7/1	5-25	-	003Z5621
	20	2,5				003Z5622
	25	4,0				003Z5623

Valvola di intercettazione **ASV-BD**, valvola partner multifunzione (intercettazione, stazione di misurazione girevole) ottone DZR e coibentazione EPP

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Nr. di codice
	15	3,0	Filettatura interna ISO 228/1	G 1/2 003Z4041
	20	6,0		G 3/4 003Z4042
	25	9,5		G 1 003Z4043
	32	18		G 1 1/4 003Z4044
	40	26		G 1 1/2 003Z4045
	50	40		G 2 003Z4046

Valvola di intercettazione **ASV-BD PURE (piombo <0,1%)**, valvola partner multifunzione (intercettazione, stazione di misurazione girevole) ecobrass e coibentazione EPP

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Nr. di codice
	15	3,0	Filettatura interna ISO 228/1	G 1/2 003Z4941
	20	6,0		G 3/4 003Z4942
	25	9,5		G 1 003Z4943

Valvola di intercettazione **ASV-M**, senza spine di prova e con coibentazione EPS

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Nr. di codice
	15	1,6	Filettatura interna ISO 7/1	R _p 1/2 003L7691
	20	2,5		R _p 3/4 003L7692
	25	4,0		R _p 1 003L7693
	32	6,3		R _p 1 1/4 003L7694
	40	10		R _p 1 1/2 003L7695
	50	16		R _p 2 003L7696
	15	1,6	Filettatura esterna ISO 228/1	G 3/4 A 003L7696
	20	2,5		G 1 A 003L7697
	25	4,0		G 1 1/4 A 003L7698
	32	6,3		G 1 1/2 A 003L7699
	40	10		G 1 3/4 A 003L7700
	50	16		G 2 1/4 A 003L7702

Scheda tecnica

Valvole di bilanciamento automatico ASV

Ordinazione (continua)

Valvola di intercettazione **ASV-D**, valvola partner multifunzione

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Nr. di codice
	15	3	G 1/2	003Z7008
	20	6,0	G 3/4	003Z7009
	25	9,5	G 1	003Z7010
	32	18	G 1 1/4	003Z7011
	40	26	G 1 1/2	003Z7012
	50	40	G 2	003Z7013

Valvola di intercettazione **ASV-M**, con spine di prova e con coibentazione EPS

Tipo	DN	k _{vs} (m³/h)	Attacco	Nr. di codice
	15	1,6	R _p 1/2	003L7681
	20	2,5	R _p 3/4	003L7682
	25	9,5	R _p 1	003L7683
	32	18	R _p 1 1/4	003L7684
	40	26	R _p 1 1/2	003L7685
			Filettatura interna ISO 228/1	

Accessori

Tipo	Descrizione	Commenti	Attacco/Dimensioni	Nr. di codice
	Maniglia ASV-PV		DN 15-25	003Z7855
			DN 32-50	003Z7857
	Kit di servizio ASV-PV 20-60 kPa		DN15-20	003Z7831
			DN 25	003Z7832
			DN 32	003Z7833
			DN 40	003Z7834
			DN 50	003Z7835
	Kit di servizio ASV-PV 5-25 kPa		DN15-20	003Z7841
			DN 25	003Z7842
			DN 32	003Z7843
			DN 40	003Z7844
	Kit di servizio ASV-PV 20-80 kPa		DN 50	003Z7845
			DN 32	003Z7836
			DN 40	003Z7837
	Raccordo misurazione pressione differenziale		DN 50	003Z7838
			Per raccordo di spurgo ASV-PV	003L8143
	Raccordo di spurgo ASV-PV		DN 15-50	003L8141
	Maniglia ASV-BD ¹⁾		-	003Z4652
	Tubo d'impulso, con o-ring		1,5 m	003L8152
			2,5 m	003Z0690
			5 m	003L8153
	O-ring per tubo d'impulso	Set di 10 pezzi	2,90 × 1,78	003L8175
	Connettore per collegamento tubo d'impulso ASV-BD/M	Set di 10 pezzi	G 1/6 A	003L8174





¹⁾ Per l'intera gamma di accessori dell'ASV-BD, consultare la scheda dati LENO™ MSV-BD.

Accessori - Raccorderia

Tipo	Commenti	al tubo	alla valvola	Nr. di codice
	Codolo filettato (1 pezzo)	R 1/2	DN 15	003Z0232
		R 3/4	DN 20	003Z0233
		R 1	DN 25	003Z0234
		R 1 1/4	DN 32	003Z0235
		R 1 1/2	DN 40	003Z0273
		R 2	DN 50 (2 1/4")	003Z0274
	Codolo a saldare (1 pz)	DN 15	DN 15	003Z0226
		DN 20	DN 20	003Z0227
		DN 25	DN 25	003Z0228
		DN 32	DN 32	003Z0229
		DN 40	DN 40	003Z0271
		DN 50	DN 50 (2 1/4")	003Z0272

Ordinazione (continua)

Accessori

Tipo	Descrizione	Commenti	Attacco/Dimensioni	Nr. di codice	
	Accessorio flussaggio ASV-PV		-	003Z7850	
	Due nippli di prova e una piastra di bloccaggio	Per ASV-M, tipo angolo retto	-	003L8145	
	Nippli di prova 3 mm, 2 pz	Per ASV-BD ¹⁾	-	003Z4662	
	Attacco di spurgo ASV-BD	Raccordo tubo da ½"	-	003Z4096	
		Raccordo tubo da ¾"	-	003Z4097	
	Tubo di impulso di plastica con connettori e adattatori	Per la creazione di set con 10 pezzi ²⁾	-	003Z0689	
	Raccordo per collegamento tubo di impulso	Attacco G ⅙-R ¼	-	003L8151	
	Guscio coibentante in EPP per ASV-PV	max 120°C	DN 15-20	003Z7800	
			DN 25	003Z7802	
			DN 32	003Z7803	
			DN 40-50	003Z7804	
	Guscio coibentante in EPP per ASV-BD		DN 15	003Z4781	
			DN 20	003Z4782	
			DN 25	003Z4783	
			DN 32	003Z4784	
	Guscio coibentante in EPP per ASV-M		DN 40	003Z4785	
			DN 50	003Z4786	
			DN 15	003L8170	
			DN 20	003L8171	
	Guscio coibentante in EPP per ASV-M		DN 25	003L8172	
			DN 32	003L8173	
			DN 40	003L8139	

¹⁾ Per l'intera gamma di accessori dell'ASV-BD, consultare la scheda dati LENO™ MSV-BD.

²⁾ tubo di impulso 10 m

Dati tecnici

Tipo		ASV-PV	ASV-M	ASV-BD	ASV-D ³⁾	ASV-PV PURE	ASV-BD PURE
Diametro nominale	DN	15-50	15-50	15-50	15-50	15-25	15-25
Pressione max (PN)	bar	16	16	20	20	16	20
Pressione di prova		25	25	30	30	25	30
Pressione differenziale nella valvola ¹⁾		kPa	10-250	10-150	10-250	10-250	10-250
Perdita intercettazione		Nessuna perdita visibile ²⁾	D ²⁾	A ²⁾	A ²⁾	Nessuna perdita visibile ²⁾	A ²⁾
Temperatura di esercizio	°C	0 ... 120	−20 ... 120	−20 ... 120	−20 ... 120	0 ... 120	−20 ... 120
Temperatura stoccaggio e trasporto		−40 ... 70					
Materiale delle parti a contatto con acqua							
Corpo valvola		Ottone	Ottone	Ottone DZR	Ottone	Ecobrass (CW724R)	Ecobrass (CW724R)
Cono		Ottone DZR	Ottone	-	-	Ecobrass (CW724R)	-
Membrana / O-ring		EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Molla		Filo brevettato	-	-	-	Filo brevettato	-
Sfera		-	-	Placcatura in ottone/cromo	Placcatura in ottone/cromo	-	Ecobrass (CW724R), placcatura in cromo

¹⁾ Notare che la pressione differenziale massima consentita attraverso la valvola non deve essere superata a carico parziale.

²⁾ ISO 5208

³⁾ Per maggiori informazioni, vedere la scheda tecnica ASV-D

Design

1. Guida molla
2. Manopola di intercettazione
3. Molla
4. Alberino di regolazione della pressione differenziale
5. Scala graduata
6. O-ring
7. Anello di bloccaggio
8. Raccordo tubo d'impulso
9. Elemento membrana
10. Membrana di controllo
11. Attacco interno
12. Corpo valvola
13. Cono valvola indipendente dalla pressione
14. Sede



L'ASV-PV è una valvola di regolazione della pressione differenziale compatta progettata per assicurare un bilanciamento automatico di alta qualità. La costruzione innovativa e la facilità d'uso sono incorporati nella valvola con le seguenti caratteristiche:

- membrana integrata nel corpo valvola ⑫,
- facilità di regolazione con funzione di bloccaggio ⑦,
- funzione di flussaggio,
- funzione di intercettazione, separata dalla prerregolazione
- membrana adattata alle dimensioni delle valvola.

Tramite un passaggio interno e una molla di riferimento ③, la pressione della tubazione di ritorno agisce sulla parte inferiore della membrana di controllo ⑩ mentre tramite un tubo di impulso ⑧, la pressione della tubazione di mandata agisce sulla parte superiore della membrana. In questo modo, la valvola di bilanciamento protegge la pressione differenziale di progetto.

Le valvole sono regolate in fabbrica su 10 kPa o 30 kPa. Possono essere facilmente regolate su un'altra impostazione con la scala graduata ⑤. Ruotando l'anello di regolazione in senso orario si aumenta l'impostazione; per ridurre il valore, ruotare l'alberino in senso antiorario.

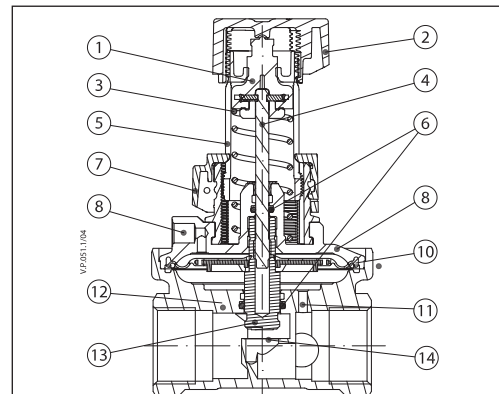


Fig. 6 ASV-PV

Le valvole partner ASV-BD/M devono essere utilizzate assieme alle valvole di bilanciamento automatico ASV-PV per controllare la pressione differenziale nelle colonne montanti.

1. Manopola con scala di regolazione
2. Testa alberino
3. Blocco rotazione
4. Nipplo di prova
5. Parte superiore della valvola
6. Alberino
7. Raccordo tubo d'impulso
8. Boccola di chiusura
9. Attacco tubo flessibile
10. Stazione di misurazione girevole
11. Boccola farfalla
12. Vite di supporto
13. Sede sfera
14. Sfera
15. Corpo valvola

La ASV-BD è una valvola di prerregolazione e di intercettazione combinata, con una numerose funzioni esclusive:

- Elevati valori kv per piccole perdite di pressione,
- Posizionamento della valvola partner all'interno o all'esterno dell'anello di controllo (vedere pagina 2 per dettagli), selezionabile anche dopo l'installazione e la pressurizzazione della valvola,
- Scala di prerregolazione numerica, visibile da diverse angolazioni ①,
- Agevole blocco della prerregolazione,
- Stazione di misurazione girevole ⑩ con nippoli di prova integrati per aghi di 3 mm,
- Funzione di spurgo tramite il raccordo di spurgo accessorio (nr. di codice **003Z4096** o **003Z4097**) ⑦,
- Manopola rimovibile per un agevole montaggio,
- Funzione di intercettazione, separata dalla prerregolazione,
- Indicatore di apertura/chiusura colorato.

L'ASV-BD può essere utilizzata all'interno o all'esterno dell'anello di controllo (vedere pagina 2 per dettagli), selezionando il nipplo di prova da aprire. La configurazione può essere modificata sotto pressione.

La funzione di intercettazione prevede una valvola a sfera, che, per chiudere la valvola, deve essere ruotata di soli 90°.

La valvola MSV-BD viene fornita con due nippoli di prova per aghi di 3 mm. Una doppia staffa assicura il collegamento simultaneo di entrambi gli aghi.

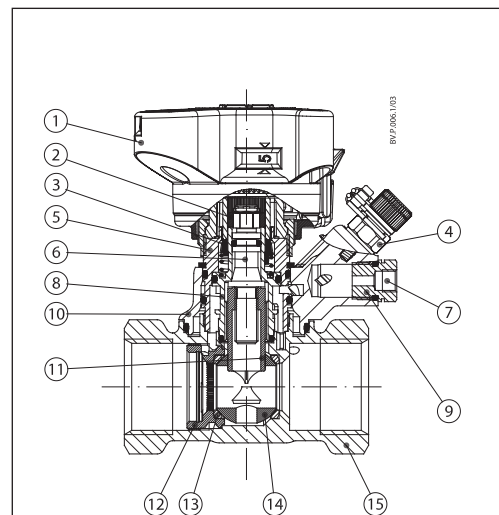


Fig. 7 ASV-BD DN 15-50

1. Manopola di intercettazione
2. Alberino di intercettazione
3. O-ring
4. Cono valvola
5. Sede
6. Corpo valvola

L'ASV-M è stata progettata per intercettare il tubo di mandata. L'ASV-M è dotata di un raccordo per il tubo d'impulso per la ASV-PV. Può essere dotata di nippoli di prova per la misurazione della portata (acquistabili separatamente come accessori).


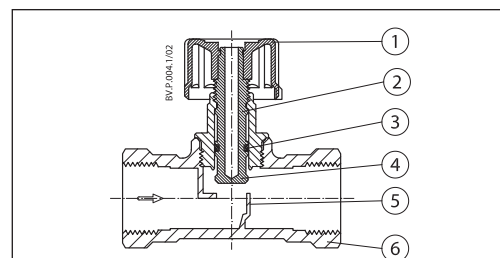


Fig. 8 ASV-M

Dimensionamento

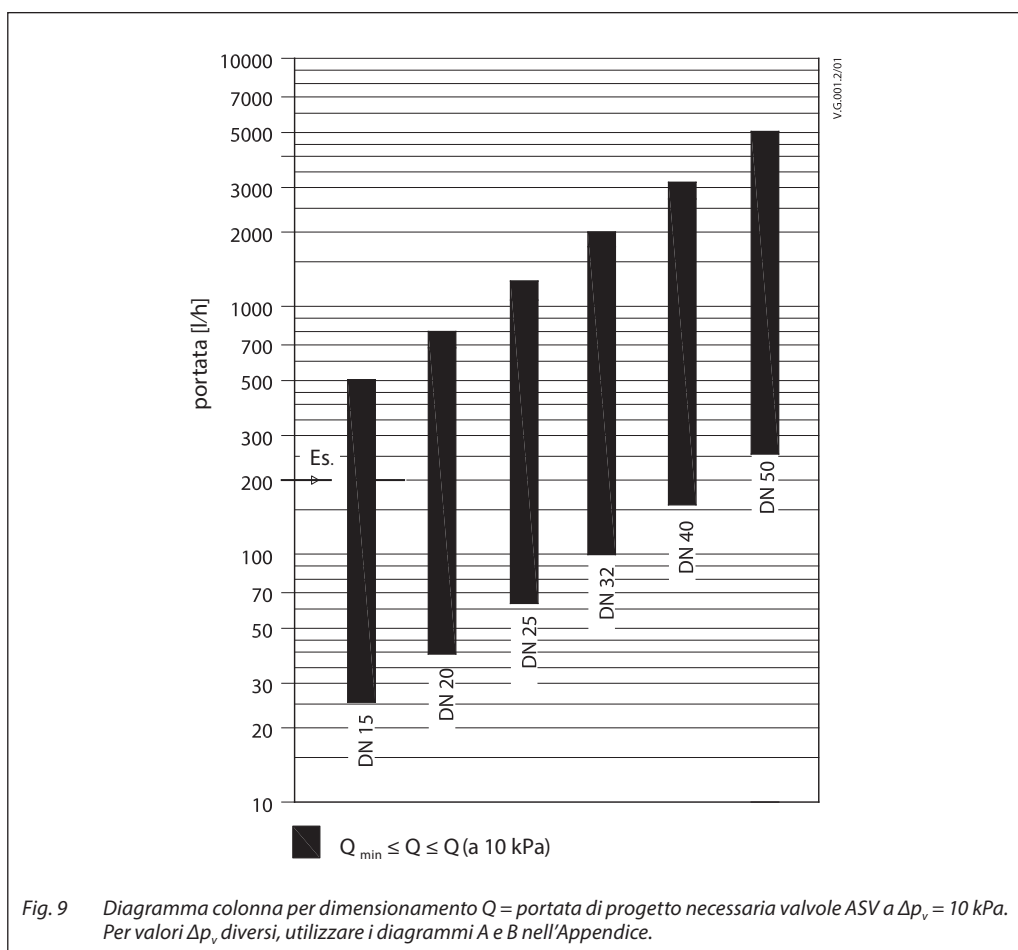

Raccomandiamo di dimensionare il diametro delle valvole ASV-PV utilizzando la Fig. 9. I valori della portata massima sono basati su una pressione differenziale di 10 kPa nella valvola ASV-PV, la quale consente prestazioni di controllo ideali della ASV-PV, mentre la portata minima nominale consente una controllabilità vicina allo zero.

Dopo che le valvole ASV-PV, sono state dimensionate, lo stesso diametro della valvola partner ASV-BD / ASV-M deve essere selezionato.

Esempio:

Dati:

Portata nelle tubazioni di 200 l/h, diametro tubi DN 15

Soluzione:

La linea orizzontale attraversa la colonna per la valvola DN 15, la quale può essere quindi selezionata come valvola delle dimensioni più appropriate (nel caso di intersezione di più colonne, la valvola delle dimensioni più piccole è consigliata).


Per istruzioni dettagliate sul dimensionamento, consultare le pagine 14 e 15. Per Δp_v diverse (pressione differenziale sulla valvola), vedere i diagrammi nell'Appendice A.

Relazione fra le dimensioni della valvola e dimensioni del tubo

Valori K_v per dimensioni particolari sono introdotti per coprire portate in conformità a VDI 2073 con una velocità dell'acqua fino a un massimo di 0,8 m/sec. a una pressione differenziale di 10 kPa nella valvola. Fino a quando la velocità dell'acqua nella condotta è compresa tra i valori 0,3 e 0,8 m/sec., le dimensioni della valvola devono essere uguali a quelle del tubo.

Questa regola trae origine dall'esigenza di progettare valori K_v per dimensioni particolari e soddisfare portate conformemente a VDI 2073 con una pressione differenziale di 10 kPa nella valvola.

Dimensionamento - esempi

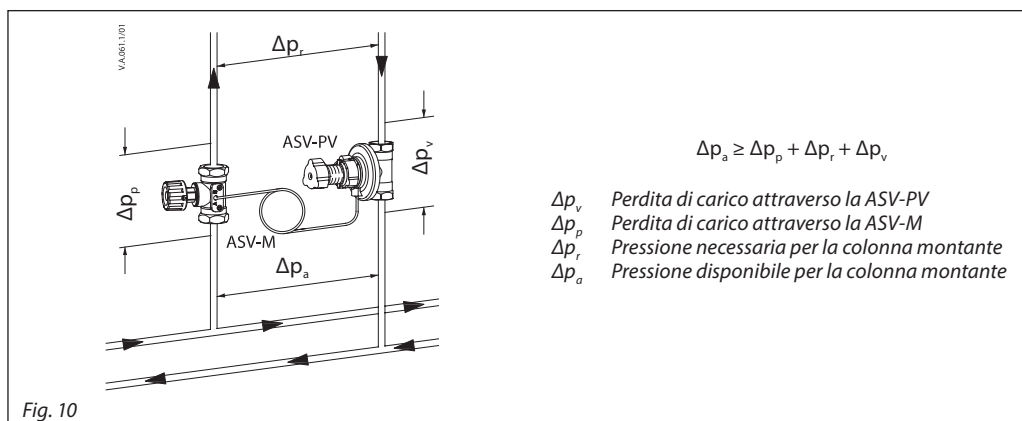

1. Esempio

Dati:

Impianto a radiatori con valvole termostatiche dotate di preregolazione.

Portata desiderata per la colonna

montante (Q): 900 l/h

Pressione minima disponibile per

la colonna stessa (Δp_a) 60 kPa

Perdita di carico stimata nella colonna

montante alla portata desiderata (Δp_r) 10 kPa

Richiesto:

- Tipo valvola
- Dimensioni valvola

Poiché le valvole dei radiatori sono dotate di funzione di preregolazione, sono state selezionate le ASV-M.

La ASV-PV è in grado di controllare una pressione di 10 kPa nella colonna e quindi 50 kPa su 60 verranno ripartiti su due valvole.

$$\Delta p_v + \Delta p_p = \Delta p_a - \Delta p_r = 60 - 10 = 50 \text{ kPa}$$

Partiamo dalla presunzione che la dimensione DN 25 sia la corretta in questo esempio (ricordare che entrambe le valvole devono essere delle stesse dimensioni). Poiché la ASV-M DN 25 deve essere completamente aperta, la caduta nella perdita di carico tramite la seguente formula:

$$\Delta p_p = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2 = \left(\frac{0,9}{4,0} \right)^2 = 0,05 \text{ bar} = 5 \text{ kPa}$$

oppure consultando la lettura nel diagramma nell'**Appendice A**, fig. C, come segue:

Tracciare la linea orizzontale da 0,9 m³/h

(900 l/h circa) attraverso la linea che rappresenta la dimensione DN 25. Dall'intersezione, tracciare una linea verticale, ricavando che la perdita di carico è 5 kPa.

La perdita di carico nella valvola ASV-PV sarà quindi:

$$\Delta p_v = (\Delta p_a - \Delta p_r) - \Delta p_p = 50 \text{ kPa} - 5 \text{ kPa} = 45 \text{ kPa}$$

come può essere letto nel diagramma riportato nell'**Appendice A**, fig. A.

2. Esempio

Correzione della portata tramite la regolazione della pressione differenziale.

Dati:

Portata misurata per la colonna

montante Q_1 900 l/h

Impostazione Δp , della valvola ASV-PV 10 kPa

Richiesto:

Nuova impostazione della valvola per aumentare la portata del 10%, $Q_2 = 990$ l/h.

Utilizzo di una valvola ASV-PV:

In caso di necessità, il valore della pressione di controllo può essere regolato su un valore o 20-60 kPa. Aumentando o riducendo il settaggio, è possibile regolare la portata nella colonna montante, terminale, ecc. (Un incremento della pressione di controllo pari al 100% aumenterà la portata di circa il 41%)

$$p_2 = p_1 \times \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 = 0,10 \times \left(\frac{990}{900} \right)^2 = 12 \text{ kPa}$$

Se aumentiamo il valore a 12 kPa, la portata sarà incrementata del 10%, fino a 990 l/h.

Dimensionamento - esempi
(continua)

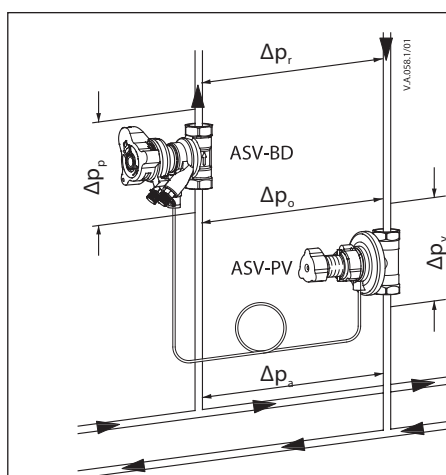


Fig. 11

$$\Delta p_s \geq \Delta p_p + \Delta p_r + \Delta p_v$$

- Δp_v Perdita di carico nella valvola ASV-PV
 Δp_p Perdita di carico nella valvola ASV-BD
 Δp_o Perdita di carico nella colonna montante, incluso ASV-BD
 Δp_s Pressione disponibile per la colonna montante
 Δp_r Perdita di carico nella colonna montante, escluso ASV-BD

3. Esempio

Limitazione della portata con la valvola ASV-BD

Dati:

Portata desiderata per la ramificazione (Q): ...880 l/h
 ASV-PV e ASV-BD (DN 25)
 Impostazione sulla valvola ASV-PV (Δp_o) 10 kPa
 Perdita di carico stimata
 nella colonna montante alla portata
 desiderata (Δp_r) 7 kPa

Richiesto:

Regolazione della valvola ASV-BD per il
 conseguimento della portata desiderata

Soluzione:

Se necessario, la regolazione della ASV-BD può essere modificata per conseguire la funzione di limitazione della portata. La ASV-BD è all'interno del circuito di controllo del regolatore di pressione e quindi la regolazione della ASV-BD avrà conseguenze determinanti nella limitazione della portata. Il nipplo di prova rosso sulla valvola ASV-BD deve essere aperto (il nipplo di prova blu deve essere chiuso). (Un incremento del 100% nel valore kv in genere comporta un incremento nella portata pari al 100%).

$$k_v = \frac{Q}{\sqrt{\Delta p_v}} = \frac{0,880}{\sqrt{0,03}} = 5,1 \text{ m}^3/\text{h}$$

Il risultato può essere inoltre letto nel diagramma riportato in **Appendice A**, fig. B.

Alla portata desiderata, la perdita di carico nell'intera diramazione è pari a 7 kPa. Se non si utilizza la ASV-BD, la portata nella diramazione a valvola di regolazione completamente aperta sarà più elevata del 19%, causando una sovrappotata (7 kPa corrispondono a 880 l/h, mentre 10 kPa corrispondono a 1.050 l/h). Preimpostando la ASV-BD DN 25 sul valore 4,3 kv (5,1 m³/h), limiteremo la portata agli 880 l/h desiderati.

Questo valore viene ottenuto tramite il seguente calcolo:

$$\Delta p_p = \Delta p_o - \Delta p_r = 10 - 7 = 3 \text{ kPa.}$$

In alternativa, la limitazione della portata può essere ottenuta aumentando il valore di regolazione Δp sulla valvola ASV-PV.

4. Esempio

Applicazione di riscaldamento a pavimento
 con ASV-PV sul collettore di ritorno

Dati:

Perdita di carico (anello più grande): 16 kPa
 Perdita di carico nel collettore: 2 kPa
 Fabbisogno di portata nel collettore: 900 l/h
 Tubo di collegamento: DN25

Richiesto:

- Dimensioni valvola (DN)
- Impostazione valvola (Δp_o)

ASV-PV DN25 / 5-25 kPa è selezionata (stesse dimensioni del tubo di collegamento).

Poiché l'impostazione della valvola è data dalla somma delle perdite di pressione di carico totale:

$$\Delta p_o = \Delta p_{\text{anello}} + \Delta p_{\text{collettore}} = 16 \text{ kPa} + 2 \text{ kPa} = 18 \text{ kPa}$$

È necessario impostare 18 kPa sulla scala di regolazione della ASV-PV.

Installazione

L'ASV-PV è progettata per l'installazione in ambienti interni. Deve essere installata nella tubazione di ritorno con il flusso in direzione della freccia sul corpo valvola. Le valvole partner (ASV-M/BD) devono essere installate nella tubazione di mandata, con il flusso in direzione della freccia sul corpo valvola. Il tubo di impulso deve essere installato tra la valvola partner e l'ASV-PV.

Il sistema può essere riempito tramite la valvola di scarico integrata dell'ASV-PV o l'accessorio di lavaggio (003Z7850). Assicurarsi che il sistema sia ventilato nel punto più alto.

Grazie alle piccole dimensioni, le valvole ASV possono essere installate in spazi molto limitati. Un angolo di 90° tra tutte le funzioni di servizio (intercettazione, spurgo, regolazione, misurazione) consente un agevole accesso in qualsiasi condizione d'installazione.

Drenaggio

L'attacco di spurgo sulla ASV-PV o ASV-BD può essere utilizzato per il prelievo e il riempimento dell'acqua.

Utilizzare la seguente procedura per lo spurgo tramite la valvola ASV-BD:

1. Chiudere il nipplo di prova aperto.
2. Rimuovere il tubo d'impulso.
3. Smontare il raccordo del tubo flessibile.
4. Installare il raccordo di spurgo accessorio (nr. di codice **003Z4096** o **003Z4097**).
5. Il nipplo blu apre l'uscita, mentre quello rosso apre l'ingresso. Non ruotare per più di tre giri. Il raccordo di spurgo e i nippoli di prova possono essere ruotati in qualsiasi posizione.

Risoluzione dei problemi:

Se la valvola montante non funziona correttamente, verificare quanto segue:

1. La direzione del flusso attraverso le valvole è corretta?
2. Il tubo di impulso è installato correttamente?
3. La valvola partner è impostata secondo la configurazione di sistema desiderata?
4. Le valvole sono aperte?
5. Le valvole e il tubo di impulso sono stati lavati e disaerati?
6. La pressione differenziale disponibile rientra nell'intervallo ASV-PV?

Impostazione

Impostazione Δp


L'impostazione della pressione differenziale può essere facilmente modificata utilizzando la scala di regolazione, risparmiando tempo durante la manutenzione del sistema.

Utilizzare la seguente procedura per conseguire la pressione differenziale desiderata:

1. Sbloccare l'impostazione ①.
2. Effettuare l'impostazione ruotando la scala sul valore desiderato ②.
3. Bloccare l'impostazione nella posizione desiderata ③.

Regolazione di fabbrica

Campo di regolazione Δp (kPa)	kPa
5 - 25	10
20 - 60	30

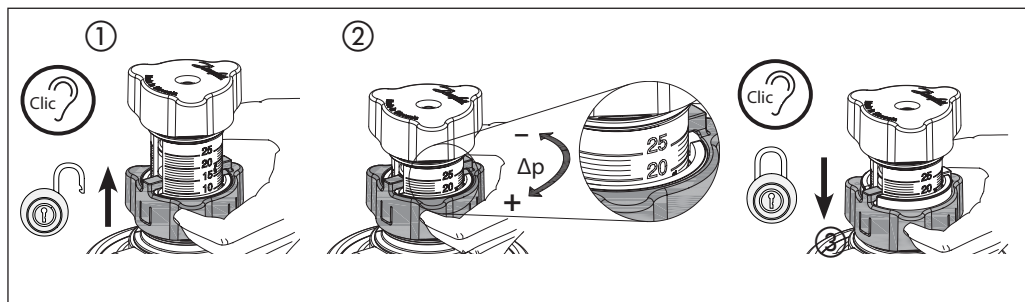

Test di tenuta

Pressione max di prova 25 bar

Quando si effettua un test di tenuta del sistema, il tubo di impulso deve essere collegato e tutte le valvole partner devono essere aperte.


Scarico

Le valvole ASV-PV offrono una funzione di flussaggio del sistema tramite il tubo di mandata. Utilizzare la seguente procedura per flussare il sistema:

1. Assicurarsi che l'impianto sia pieno di acqua.
2. Smontare la maniglia di arresto ① e montare l'accessorio per il lavaggio ② (nr. di codice **003Z7850**) sul guidamolla per valvole ASV-PV.

3. Ruotare manualmente e in senso orario l'accessorio fino alla posizione di fine corsa prima di evacuare il sistema ③.
4. Il flussaggio del sistema deve essere effettuato con il flusso nella direzione della freccia sul corpo valvola.
5. Dopo il flussaggio dell'impianto, ruotare in senso antiorario fino alla posizione di partenza.

Nota: accertarsi che il sistema sia pieno d'acqua prima di montare l'accessorio di lavaggio per garantire che la pressione differenziale non superi i 5 bar.

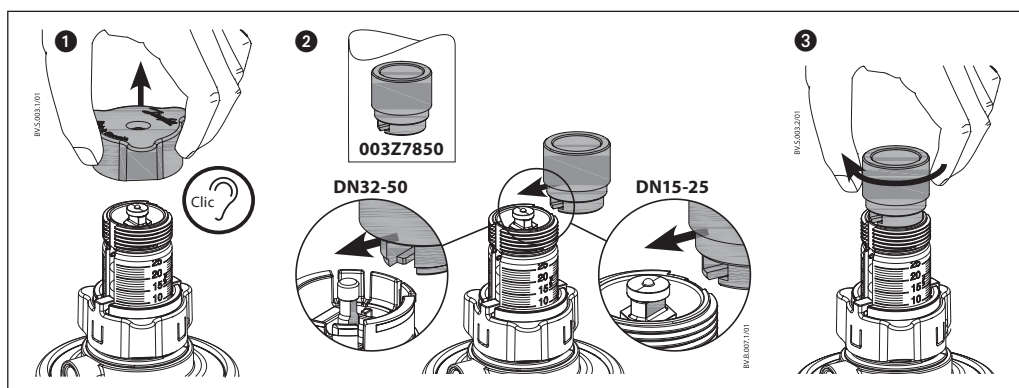

Misurazione della portata e della pressione differenziale

La pressione differenziale nella valvola ASV-BD può essere misurata con:

- Misurazione: con lo strumento di misurazione PFM Danfoss o altri dispositivi di misurazione. L'ASV-BD è dotata di due nippoli di prova che consentono di misurare la pressione differenziale nella valvola.
- Utilizzare il valore del segnale kv ASV-BD se i dati della valvola vengono inseriti manualmente. Vedere l'appendice B.
- Utilizzando il grafico della perdita di carico ASV-BD (**Appendice A**, fig. B), la pressione differenziale effettiva della valvola può essere convertita nella portata effettiva.

Nota: quando si misura la portata, tutti i sensori del termostato dei radiatori devono essere completamente aperti (portata nominale).

Misurazione della pressione differenziale (Δp) nella colonna montante.

Montare il connettore di misurazione (nr. di codice **003L8143**) sull'attacco di scarico della valvola di bilanciamento ASV-PV (DN 15-50). Le misurazioni vanno prese fra:

- il nipplo di prova sulla valvola ASV-BD (il nipplo blu deve essere aperto sulla posizione di fabbrica) e il connettore di misurazione sulla ASV-PV.
- il nipplo di prova sulla valvola ASV-M (nipplo B) e il connettore di misurazione sulla ASV-PV.

Verifica della portata (nel caso di utilizzo della ASV-BD all'esterno dell'anello di controllo)

Attenersi alla seguente procedura:

1. Il nipplo di prova blu sulla ASV-BD deve essere aperto (posizione di fabbrica)
2. La regolazione della ASV-BD è sul valore massimo.
3. La portata può essere misurata utilizzando un PFM Danfoss o uno strumento di misurazione di altra marca.
4. Se la perdita di carico nella valvola è insufficiente per una misurazione affidabile, l'ASV-BD deve essere impostata su un valore più basso per poter ottenere una perdita di carico sufficiente attraverso la valvola.

Ottimizzazione della pompa

La misurazione di Δp può essere anche utilizzata per ottimizzare la prevalenza della pompa - è importante misurare l'ultima (indice) colonna montante del sistema a pieno carico (tutti i termostati devono essere completamente aperti).

La prevalenza della pompa può essere ridotta fino a quando solo la minima pressione richiesta è disponibile sull'ultima colonna.

Osservando la Δp mentre si riduce il regime della pompa, l'obiettivo è ottimizzare la pompa sull'impostazione più bassa possibile con sufficiente pressione e portata.

Scheda tecnica

Valvole di bilanciamento automatico ASV

Risoluzione dei problemi

Se la valvola sulla colonna montante non funziona correttamente:


1. La direzione della mandata nella valvola è corretta?
2. Il tubo a impulsi è montato correttamente ed eventuali nippli di prova sono aperti?
3. La valvola di intercettazione è aperta?

Altezza d'installazione

Per facilitare l'installazione della ASV-PV dove lo spazio è limitato, l'altezza di installazione può essere ridotta.

La valvola viene ruotata sull'impostazione massima e la manopola blu può essere rimossa.

Per gli utenti avanzati: per ulteriori informazioni sull'altezza d'installazione, consultare la guida all'installazione del kit di upgrade ASV-PV.

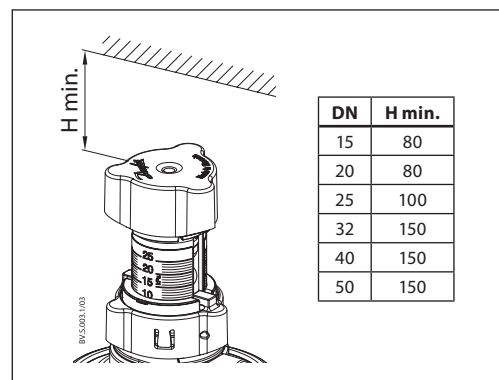


Coibentazione

Le valvole ASV-PV (versioni con coibentazione) e ASV-BD sono fornite con tappo di coibentazione in EPP. Il guscio coibentante offre funzioni a scatto per un montaggio rapido e agevole della valvola. Il guscio coibentante in EPP è utilizzabile per temperature più alte, fino a 120 °C.

La valvola ASV-M è fornita con guscio coibentante in EPS, che può essere utilizzato come materiale coibentante negli impianti in cui la temperatura non superi gli 80 °C in esercizio continuo.

Per l'ordinazione, vedere la tabella **Accessori e parti di ricambio**.

Entrambi i materiali (EPS ed EPP) sono approvati conformemente allo standard antincendio B2, DIN 4102.

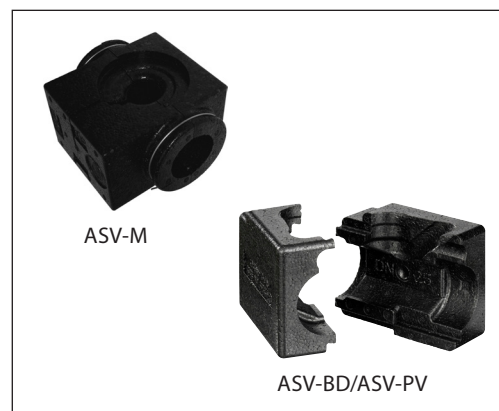


Raccordi

Per le valvole con filettatura esterna, Danfoss offre codoli filettati o a saldare.


Materiali:

Dado..... ottone
Codolo a saldare..... acciaio
Codolo filettato..... ottone


Per l'ordinazione, vedere la tabella **Accessori e parti di ricambio**.

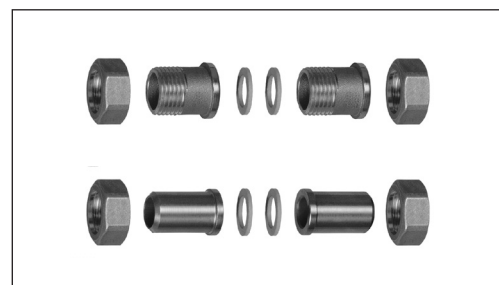

Dimensioni

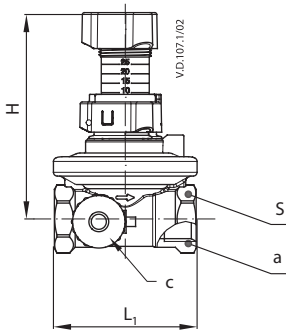

Filettatura interna (ISO 7/1)

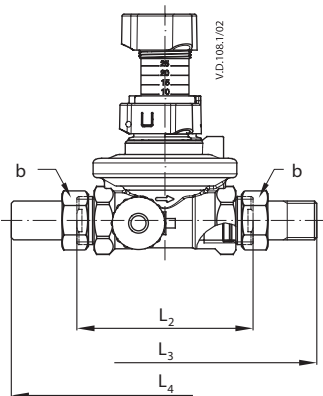

Filettatura esterna (ISO 228/1)


ASV-PV

DN	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H ¹⁾	H _{min} ²⁾	H _{max} ³⁾	S	a	b	c
	mm								ISO 7/1	ISO 228/1	
15	65	85	140	159	111	96	116	27	Rp ½	G ¾ A	G ¾ A
20	75	100	161	184	111	96	116	32	Rp ¾	G 1 A	
25	85	110	180	194	136	113	143	41	Rp 1	G 1 ¼ A	
32	95	121	206	184	191	183	213	50	Rp 1 ¼	G 1 ½ A	
40	100	136	242	220	200	192	222	55	Rp 1 ½	G 1 ¾ A	
50	130	166	280	250	203	195	225	67	Rp 2	G 2 ¼ A	

¹⁾ con impostazione di fabbrica di 10 kPa o 30 kPa



²⁾ con impostazione di 25 kPa o 60 kPa

³⁾ con impostazione di 5 kPa o 20 kPa



ASV-BD


DN	L	H	S	a
	mm			ISO 228/1
15	65	92	27	G ½
20	75	95	32	G ¾
25	85	98	41	G 1
32	95	121	50	G 1 ¼
40	100	125	55	G 1 ½
50	130	129	67	G 2



ASV-M


DN	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	D ₁	S	a	b
	mm							ISO 7/1	ISO 228/1
15	65	120	139	48	15	28	27	Rp ½	G ¾ A
20	75	136	159	60	18	35	32	Rp ¾	G 1 A
25	85	155	169	75	23	45	41	Rp 1	G 1 ¼ A
32	95	172	179	95	29	55	50	Rp 1 ¼	G 1 ½ A
40	100	206	184	100	31	55	55	Rp 1 ½	G 1 ¾ A
50	130	246	214	106	38	55	67	-	G 2 ¼ A

Dimensioni - isolamento

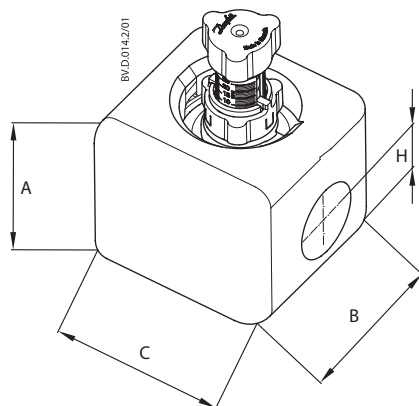


ASV-PV

DN	A	B	C	H
	mm			
15	95	120	110	36
20				
25	110	130	130	42
32	135	145	140	50
40				
50	155	165	170	59

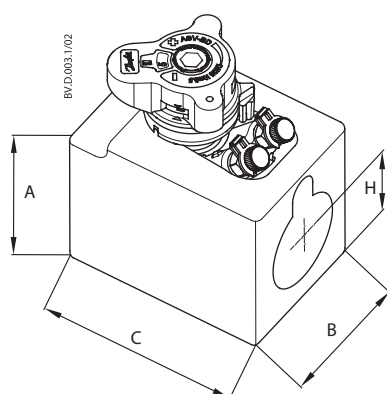

ASV-BD


DN	A	B	C	H
	mm			
15	79	85	122	31
20	84	85	122	33
25	99	85	122	45
32	132	85	185	55
40	138	130	185	57
50	138	126	185	53

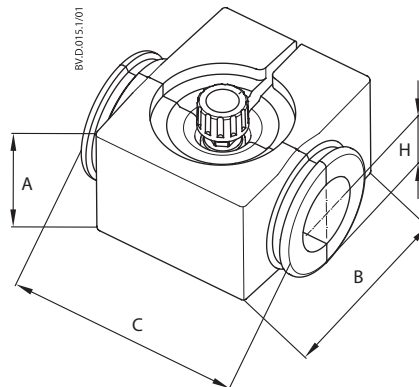

ASV-M

DN	A	B	C	H
	mm			
15	61	110	111	30
20	76	120	136	38
25	100	135	155	50
32	118	148	160	60
40	118	148	180	60

Appendice A-Diagramma dimensionamento

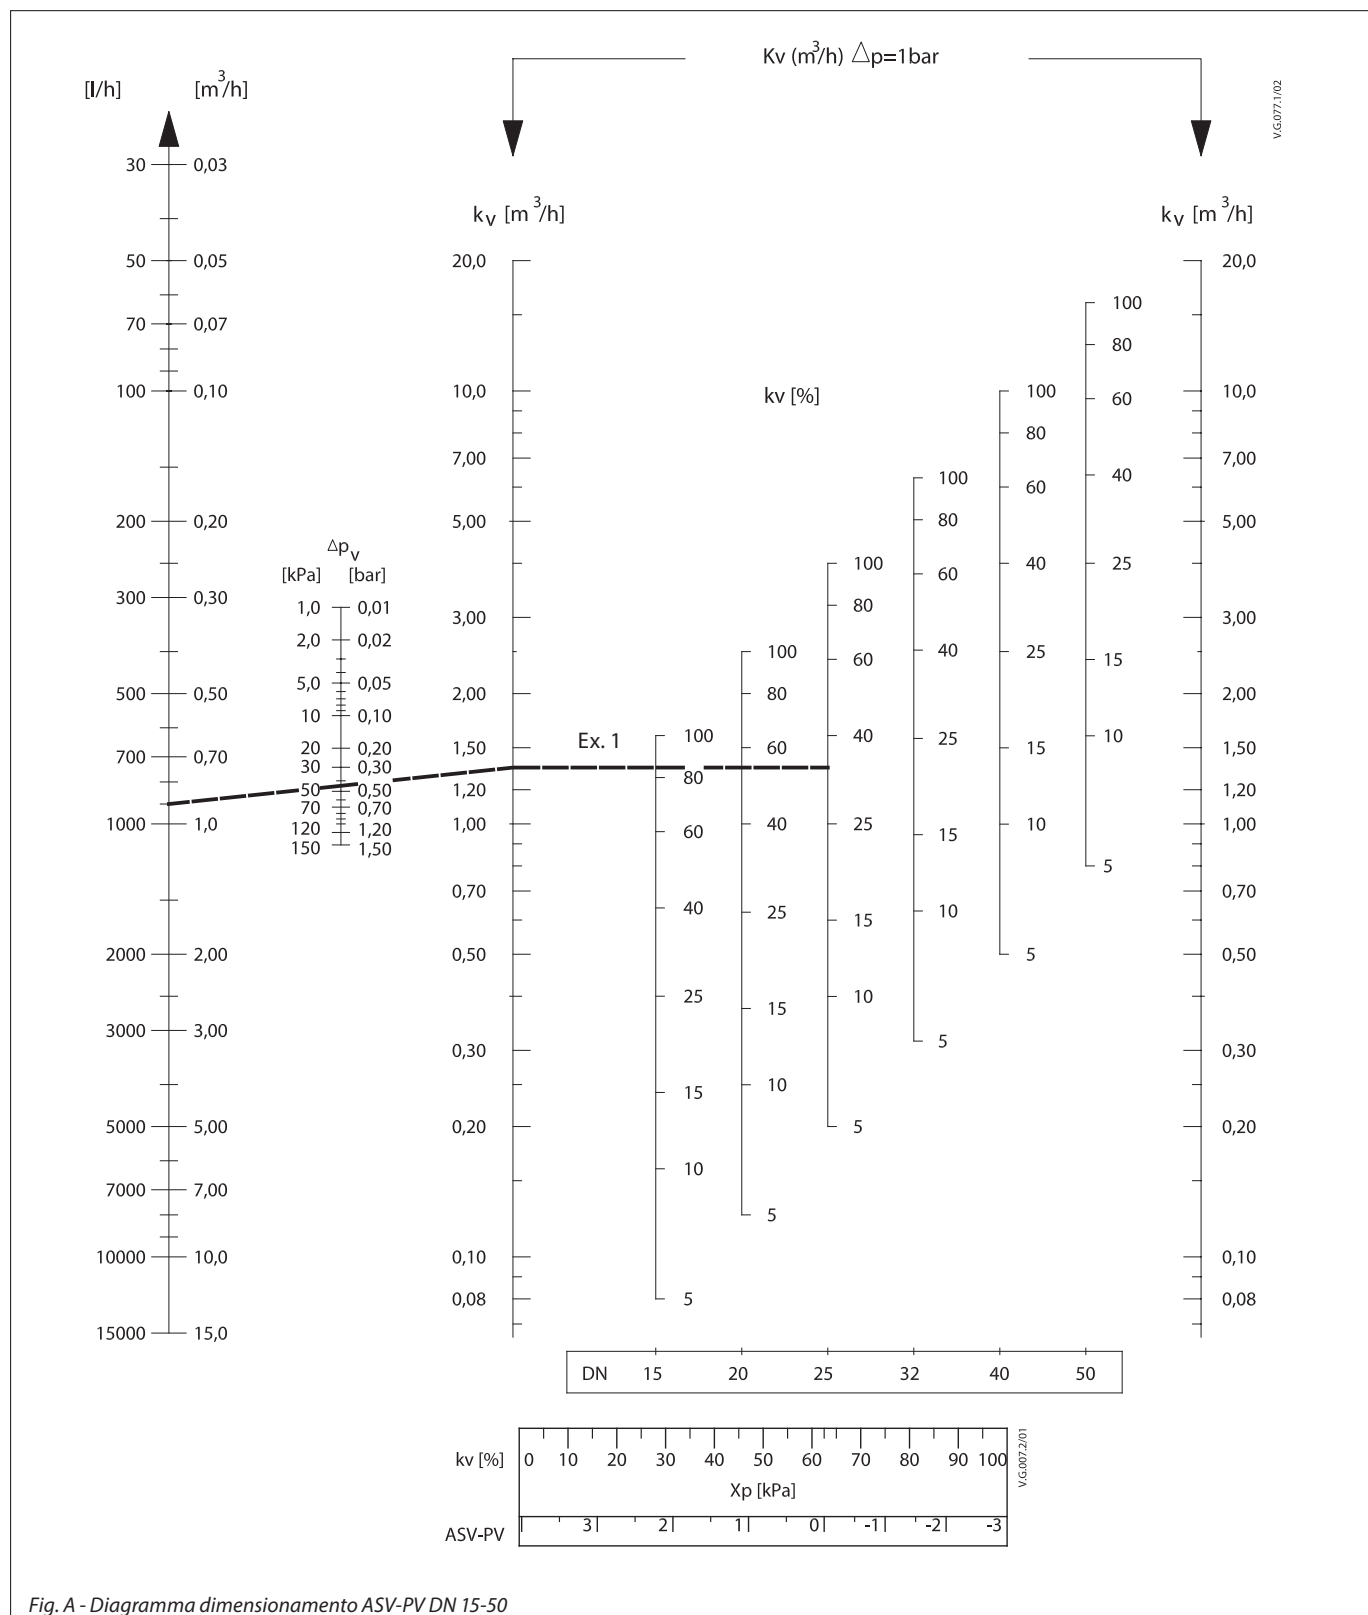

Appendice A-Diagramma dimensionamento
(continua)

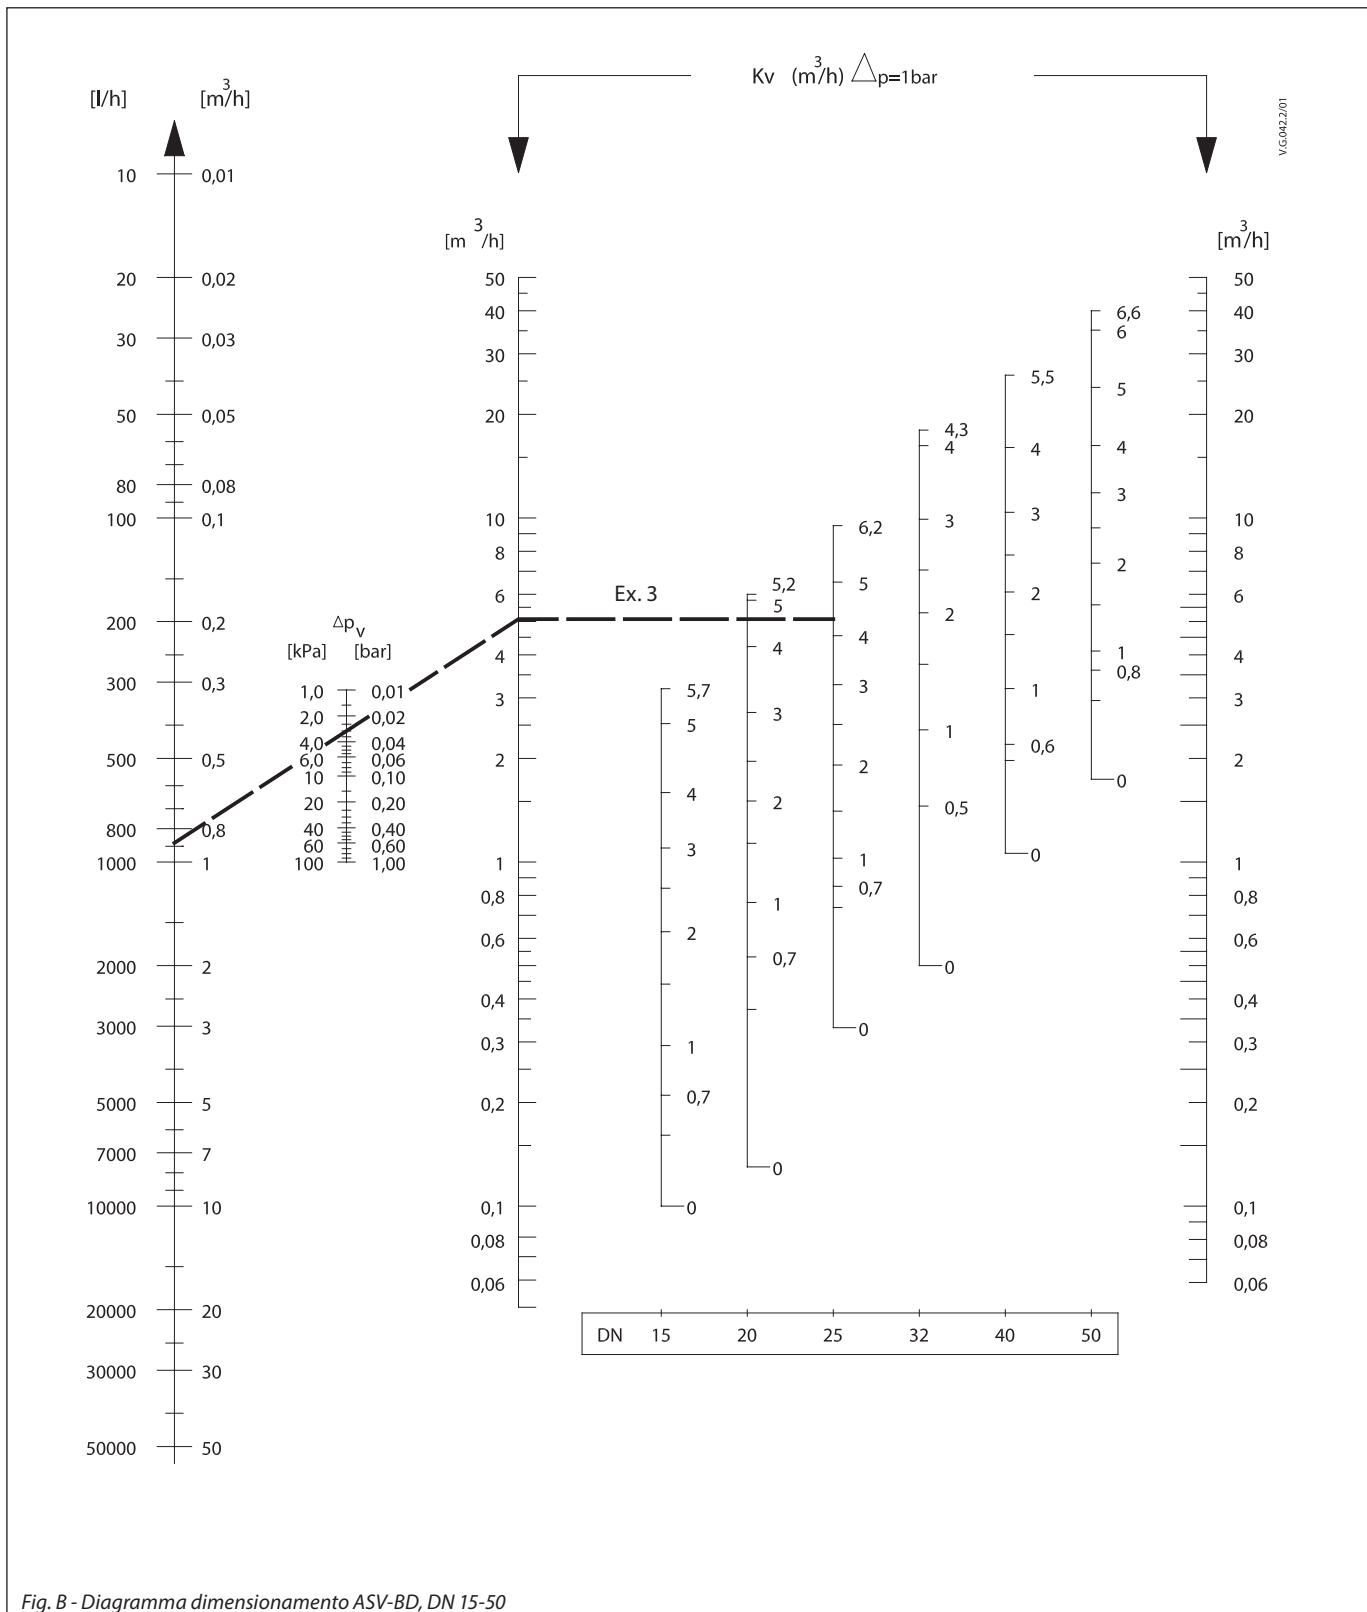


Fig. B - Diagramma dimensionamento ASV-BD, DN 15-50

**Appendice A-Diagramma
dimensionamento
(continua)**

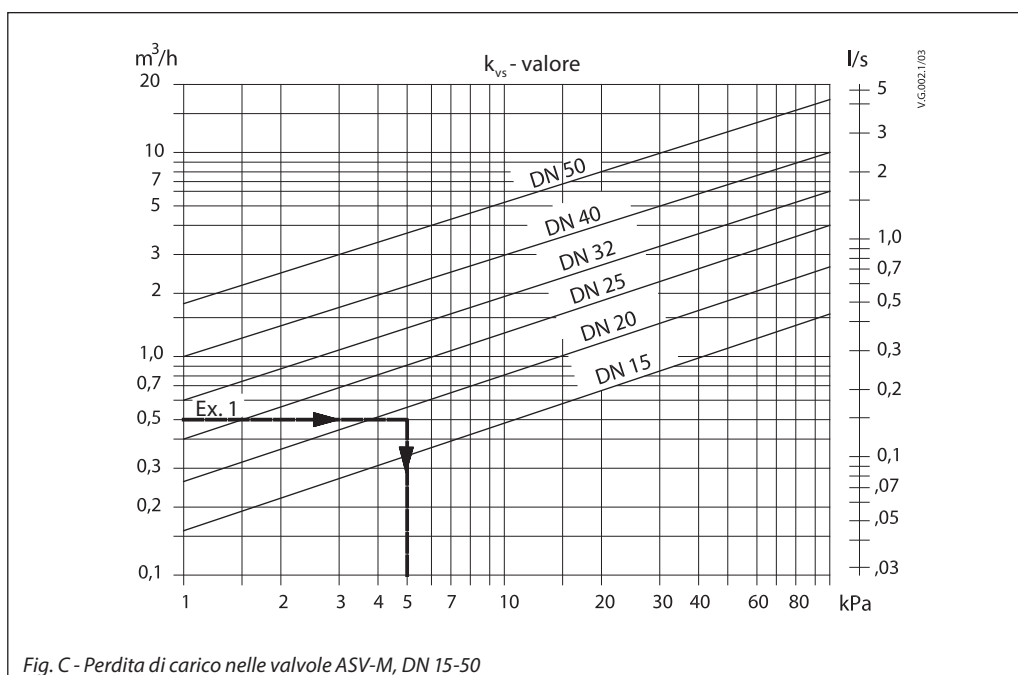


Fig. C - Perdita di carico nelle valvole ASV-M, DN 15-50

**Appendice B-ASV-BD Valori
del segnale Kv**

Impostazione	DN 15LF	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
0,0	0,07	0,10	0,12	0,34	0,51	1,05	1,75
0,1	0,08	0,11	0,16	0,44	0,73	1,20	2,01
0,2	0,09	0,12	0,20	0,53	0,92	1,36	2,25
0,3	0,11	0,13	0,26	0,61	1,10	1,55	2,47
0,4	0,12	0,14	0,32	0,67	1,26	1,74	2,69
0,5	0,13	0,16	0,38	0,73	1,43	1,95	2,91
0,6	0,15	0,19	0,45	0,79	1,60	2,17	3,12
0,7	0,16	0,21	0,53	0,84	1,78	2,40	3,35
0,8	0,17	0,24	0,60	0,90	1,97	2,64	3,58
0,9	0,19	0,26	0,67	0,95	2,18	2,88	3,82
1,0	0,20	0,29	0,74	1,01	2,39	3,13	4,07
1,1	0,21	0,32	0,82	1,08	2,62	3,39	4,33
1,2	0,23	0,34	0,89	1,14	2,87	3,64	4,60
1,3	0,25	0,37	0,96	1,22	3,12	3,90	4,89
1,4	0,27	0,40	1,03	1,29	3,38	4,16	5,18
1,5	0,30	0,44	1,09	1,37	3,64	4,43	5,49
1,6	0,32	0,47	1,16	1,46	3,92	4,69	5,80
1,7	0,35	0,51	1,23	1,55	4,19	4,96	6,13
1,8	0,37	0,54	1,30	1,65	4,48	5,24	6,46
1,9	0,40	0,58	1,38	1,75	4,76	5,51	6,80
2,0	0,43	0,61	1,45	1,85	5,05	5,80	7,14
2,1	0,46	0,65	1,53	1,96	5,35	6,08	7,49
2,2	0,49	0,69	1,61	2,07	5,65	6,38	7,84
2,3	0,52	0,73	1,69	2,18	5,96	6,68	8,19
2,4	0,56	0,77	1,78	2,29	6,27	6,99	8,55
2,5	0,59	0,80	1,87	2,41	6,60	7,30	8,91
2,6	0,62	0,85	1,97	2,53	6,94	7,63	9,27
2,7	0,66	0,89	2,07	2,65	7,29	7,98	9,64
2,8	0,69	0,93	2,17	2,77	7,67	8,33	10,00
2,9	0,73	0,97	2,29	2,89	8,06	8,70	10,37
3,0	0,76	1,01	2,40	3,01	8,48	9,08	10,74
3,1	0,80	1,04	2,52	3,13	8,92	9,48	11,11
3,2	0,83	1,08	2,65	3,25	9,38	9,90	11,49
3,3	0,87	1,12	2,78	3,37	9,87	10,33	11,88
3,4	0,90	1,16	2,91	3,49	10,38	10,79	12,27
3,5	0,94	1,20	3,05	3,62	10,91	11,26	12,67
3,6	0,97	1,25	3,19	3,74	11,46	11,74	13,09
3,7	1,01	1,30	3,33	3,87	12,02	12,25	13,51
3,8	1,06	1,35	3,47	4,00	12,58	12,77	13,95
3,9	1,10	1,41	3,61	4,13	13,12	13,30	14,41
4,0	1,14	1,47	3,75	4,26	13,64	13,85	14,88
4,1	1,18	1,53	3,89	4,39	14,12	14,41	15,38
4,2	1,23	1,59	4,02	4,53	14,52	14,98	15,89
4,3	1,27	1,66	4,15	4,68	14,84	15,55	16,44
4,4	1,31	1,73	4,28	4,82	-	16,13	17,00
4,5	1,35	1,81	4,40	4,98		16,69	17,59
4,6	1,39	1,91	4,52	5,13		17,25	18,21
4,7	1,43	2,00	4,62	5,29		17,80	18,86
4,8	1,47	2,08	4,72	5,46		18,32	19,54
4,9	1,51	2,16	4,82	5,64		18,80	20,24
5-0	1,54	2,23	4,90	5,81		19,25	20,97
5,1	1,60	2,30	4,97	6,00		19,65	21,73
5,2	1,66	2,36	5,04	6,19		19,98	22,51
5,3	1,72	2,41	-	6,38		20,24	23,30
5,4	1,79	2,46		6,57		20,41	24,12
5,5	1,87	2,50		6,77		20,48	24,94
5,6	1,93	2,54		6,96		-	25,76
5,7	1,99	2,57		7,15			26,58
5,8	2,04	-		7,34	27,38		
5,9	2,09			7,52	28,16		
6,0	2,14			7,69	28,90		
6,1	2,18			7,85	29,59		
6,2	2,22			7,98	30,21		
6,3	2,26			-	-		30,74
6,4	-						31,17
6,5							31,47
6,6						31,61	

Scheda tecnica**Valvole di bilanciamento automatico ASV****Voce di capitolato ASV-PV****Voce di capitolato ASV-PV DN 15-50 (4a gen.)**

La diramazione deve essere bilanciata con un regolatore di pressione differenziale per un equilibrio idronico dinamico, con le seguenti caratteristiche:

- La valvola deve mantenere una pressione differenziale stabile attraverso la diramazione tramite un regolatore a membrana
- La valvola deve avere una regolazione della pressione differenziale variabile.
- La pressione differenziale minima necessaria nella valvola non deve superare 10 kPa, indipendentemente dall'impostazione D_p
- La valvola deve essere dotata di tenuta metallo su metallo (cono valvola e sede) per assicurare prestazioni di controllo della pressione differenziale ottimale a portata bassa
- L'impostazione della pressione differenziale deve essere lineare tramite la scala di regolazione e senza l'uso di attrezzi; una funzione di blocco deve essere integrata per prevenire modifiche all'impostazione non autorizzate
- Il campo di regolazione deve essere modificabile tramite la sostituzione della molla. La molla deve poter essere sostituita sotto pressione
- Il campo di regolazione sulla molla non dovrebbe essere superiore a 40 kPa per ottenere la migliore precisione.
- La valvola deve offrire un campo di regolazione della pressione differenziale idonea per l'applicazione, per assicurare prestazioni ottimali dell'impianto (per esempio campo di regolazione 5-25 kPa per i sistemi a radiatore)
- La capacità della valvola rispetto alle sue dimensioni deve coprire un campo di portata secondo gli standard VDI 2073 (velocità dell'acqua fino 0,8 m/sec.)
- Le valvole devono essere dotate di funzione di intercettazione, separata dal meccanismo di regolazione. La funzione di intercettazione deve essere manuale/possibile senza l'utilizzo di alcun attrezzo.
- La funzione di spurgo deve essere integrata nella valvola
- Le valvole devono essere dotate di una funzione di flussaggio di servizio integrata. Il flussaggio può essere effettuato con l'apposito accessorio
- La valvola deve essere consegnata con il tubo di impulso. Il diametro interno del tubo di impulso non deve essere superiore a 1,2 mm per assicurare prestazioni ottimali dell'impianto
- La valvola deve essere consegnata con gusci di coibentazione termica fino a 120 °C
- La valvola deve essere fornita in un imballaggio robusto per il trasporto e la movimentazione sicuri

Caratteristiche del prodotto:

- a. Classe di pressione: PN 16
- b. Campo temperatura: 0 ... +120 °C
- c. Tipo di connessione: DN 15-50
- d. Tipo attacco: Filettatura interna ISO 7/1 (DN 15-50); filettatura esterna ISO 228/1 (DN 15-50)
- e. Campo di regolazione Δp : 5-25 kPa, 20-60 kPa e 20-80 kPa
- f. Pressione differenziale massima nella valvola: 2,5 bar
- g. Installazione: il regolatore di pressione differenziale deve essere montato sul tubo di ritorno con collegamento tramite tubo di impulso al tubo di mandata.

Danfoss S.r.l.

Climate Solutions • danfoss.it • +39 069 4809 900 • cscitaly@danfoss.com

Qualsiasi informazione, incluse, in via meramente esemplificativa, le informazioni sulla selezione del prodotto, la sua applicazione o uso, il design, il peso, le dimensioni, la capacità o qualsiasi altro dato tecnico contenuto nei manuali dei prodotti, nelle descrizioni dei cataloghi, pubblicità, ecc. e resa disponibile sia in forma scritta, orale, elettronica, online o tramite download, sarà considerata puramente informativa, esarà considerata vincolante solamente se e nella misura in cui ne sia fatto esplicito riferimento in un preventivo o in una conferma d'ordine. Danfoss non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, brochure, video e altro materiale.

Danfoss si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun preavviso. Ciò vale anche per i prodotti già in ordine ma non consegnati, sempre che tali modifiche si possano apportare senza modificare la forma, la misura o la funzionalità del prodotto.

Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà di Danfoss A/S o delle società del gruppo Danfoss. Il nome e il logo Danfoss sono marchi depositati di Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.